

"E0" JELŰ GYERMEKORVOSI RENDELŐ

ELOSZTÓ BERENDEZÉS KIVITELI TERVE

ÜZEMI FESZÜLTSG: 3x400V/230V, 50Hz
ÉRINTÉSVÉDELLEM: TN-C-S+EPH

MEGJEGYZÉS

Maximális egyidejű méretezési teljesítmény:
Elosztó túláramvédelemni készüléke:
Betápláló kábel típusa:

Pei = 13,0 kW
3x32A
NYM-J (300/500V) 5x10 mm²

A gyártás előtt a berendezés méreteit egyeztetni kell a beépítési hely méreteivel.

Az elosztó berendezés betáplálása felső, a soralkosozás felső, az elmenő leágazások felső csatlakozásúak.

Beeépített készülékek, kalapsírnre szerelt, sorolható készülékek.

Az elosztóberendezés építésekor a leágazásokat soralkosozni kell és a leágazásoknál maradandó módon fel kell tüntetni az egyvonalas kapcsolási rajz szerinti megnevezéseket, ezért a vezetékeket és kábeleket tikettezni kell.

Ezen terv egy példányát az elosztóberendezésben el kell helyezni.

A terv csak a felelős tervező aláírásával együtt jogérvényes.

Az elosztóban 20% tartalék szabad helyet kell hagyni.

Tervezett szekrény:
Gyártmány: SCHRACK Technik
Típus: Modul160
Kivitel: falon kívül szerelt, fali szekrény
Méret: 750(Ma) x 140(Mé) x 543(Sz)
Védettség: IP30
Készülékesség: 96KE (4 sor x 24KE)
Anyag: acéllemez, szerelőlappal
Szín: 9016
Nettó tömeg: 9,48 kg
Cikkszám: ILC2A324 + ILC2T324 (ajtó)

Tervezett elosztó darabszám: 1 db


A fenti gyártmány műszaki színvonalat képviselnek. Helyettük a tervező írásos jóváhagyásával csak azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező készülékek vagy berendezések alkalmazhatók.

REV04	E		
REV03	D		
REV02	C		
REV01	B	második kiadás	2017.03.20.
REV00	A	első kiadás	2017.02.27.
REVIZIÓ	INDEX	VÁLTOZÁS	ALÁÍRÁS DÁTUM

TERVEZŐ	ACZÉL DÁVID H-1086 Budapest, Terev kóut. 2. E: aczel.david@gmail.com T: 06 70 360 2800	BERUHÁZÓ	Budapesti Főváros XIV. ker. Önkormányzat H-1163 Budapest, Havasfalu utca 43.	MEGEREDEŐ	K-arc Kreatív Műhely Kft. H-1121 Budapest, Arató utca 30. E: mlhaszn@k-arc.hu T: 06 30 299 0749	LÉTESITMÉNY	Gyermekek és felnőtt orvosi rendelő felújítása és átalakítása H-1165 Budapest, Centenáriumi sétány 24.	TERV	"E0" jelű gyermekorvosi rendelő elosztó berendezés kivitel tervé	TERV TÍPUS	KIVITELI	REVIZÓ	REV01	MUNKASZÁM	1709
										FELELŐS TERVEZŐ		DÁTUM	2017.03.20.	TERVEJEL	V-02/B
										Aczél Dávid		LAPSZÁM / LAP	6/1		

Ezen terv a Tervező szellemi tulajdonát képezi, ezért szerzői jogvédelem alatt áll.

A felelős tervező aláírása másolatban is jogérvényes!

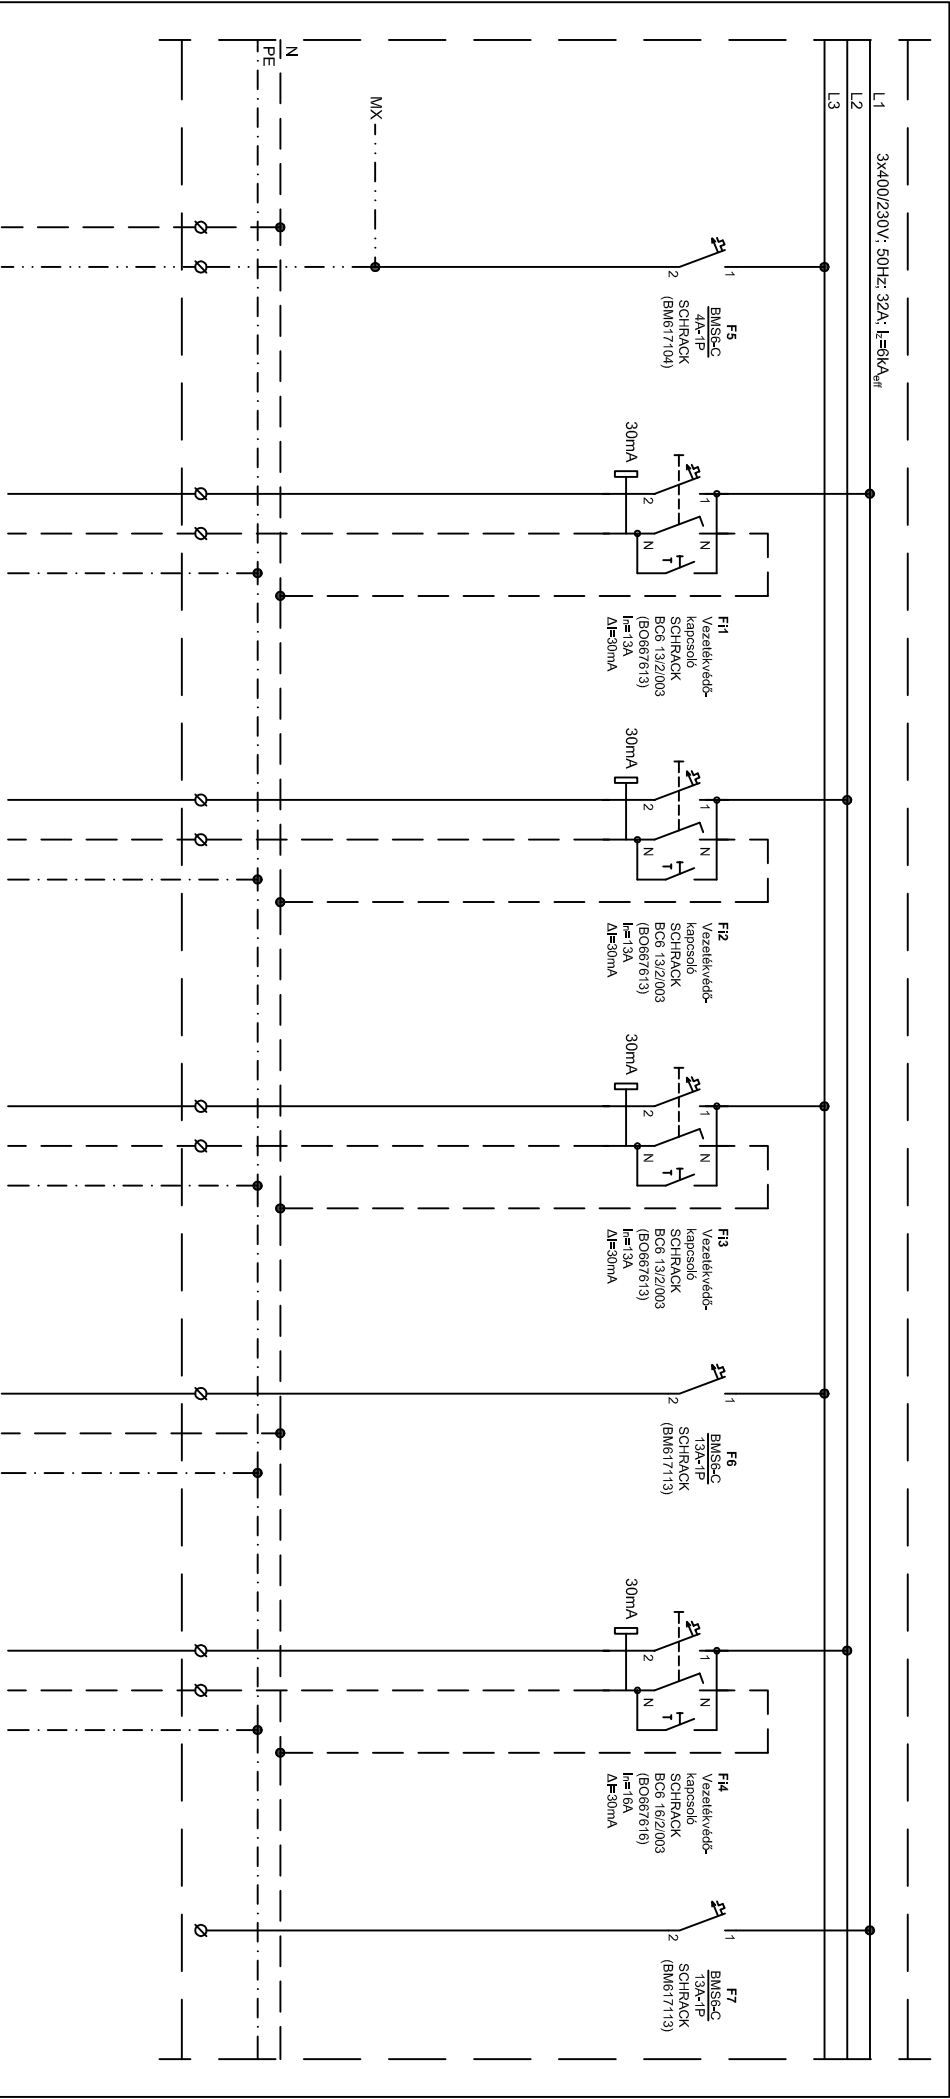


Aramkör:	E0/1	E0/2	E0/3	E0/4	E0/5	E0/6	E0/7
Teljesítmény:	-	-	-	-	-	-	-
Aram:	-	13 A	13 A	13 A	13 A	16 A	13 A
Megjegyzés:	tűzvédelem illás	kazán beláplálás	rack szekrény beláplálás	hűtők beláplálása	kijáratmutató világítás	általános világítás	VHR központ
Kábel típus:	YSLY 2x1.5	NYM-J 3x1.5	NYM-J 3x1.5	NYM-J 3x1.5	NYM-J 3x1.5	NYM-J 3x2.5	NYM-J 3x1.5
Megnevezés:	-	1f, csatlakozó aljzat	1f, csatlakozó aljzat	1f, csatlakozó aljzat	L6	L1, L2, L3, L4, L5	1f, csatlakozó aljzat
	12. szélfogó	04. asszisztens	09. takszerraktár	20. teakonyha: 14. gyermekrendelő	gyermekorvosi rendelő	gyermekorvosi rendelő	gyermekorvosi rendelő
	vonatközö terv: V-01	vonatközö terv: V-01	vonatközö terv: V-01	vonatközö terv: V-01	vonatközö terv: V-01	vonatközö terv: V-01	vonatközö terv: V-01
TERVEZŐ	ACZÉL DÁVID	BERUHÁZÓ	MEGEREDELŐ	LETESÍTMÉNY	TERV	TERVTÍPUS	KIVITELI
	H-1066 Budapesti, Teréz közl. 2. E: aczel.david@gmail.com T: 06 70 360 2800	Budapest Főváros XIV. Ker. Önkormányzat H-1163 Budapest, Havasiraiom utca 43.	K-arc Kreatív Műhely Kft. H-1121 Budapest, Arató utca 30. E: mlissan@k-arc.hu T: 06 30 299 0749	Gyermek és felnőtt orvosi rendelő felújítása és átalakítása H-1165 Budapest, Centenariumi sétány 24.	"E0" jelű gyermekorvosi rendelő elosztó berendezés kivitel tervé	FELELŐS TERVEZŐ Aczél Dávid V-01-15388	REVIZO 2017.03.20. LAPSZÁM / LAP 6/3
						REV01	TERVJEL MUNKASZÁM 1709

Ezen terv a Tervező szellemi tulajdonát képezi, ezért szerzői jogvédelem alatt áll.

A tervelés tervező aláírása másolatban is jogérvényes!

V-02/B

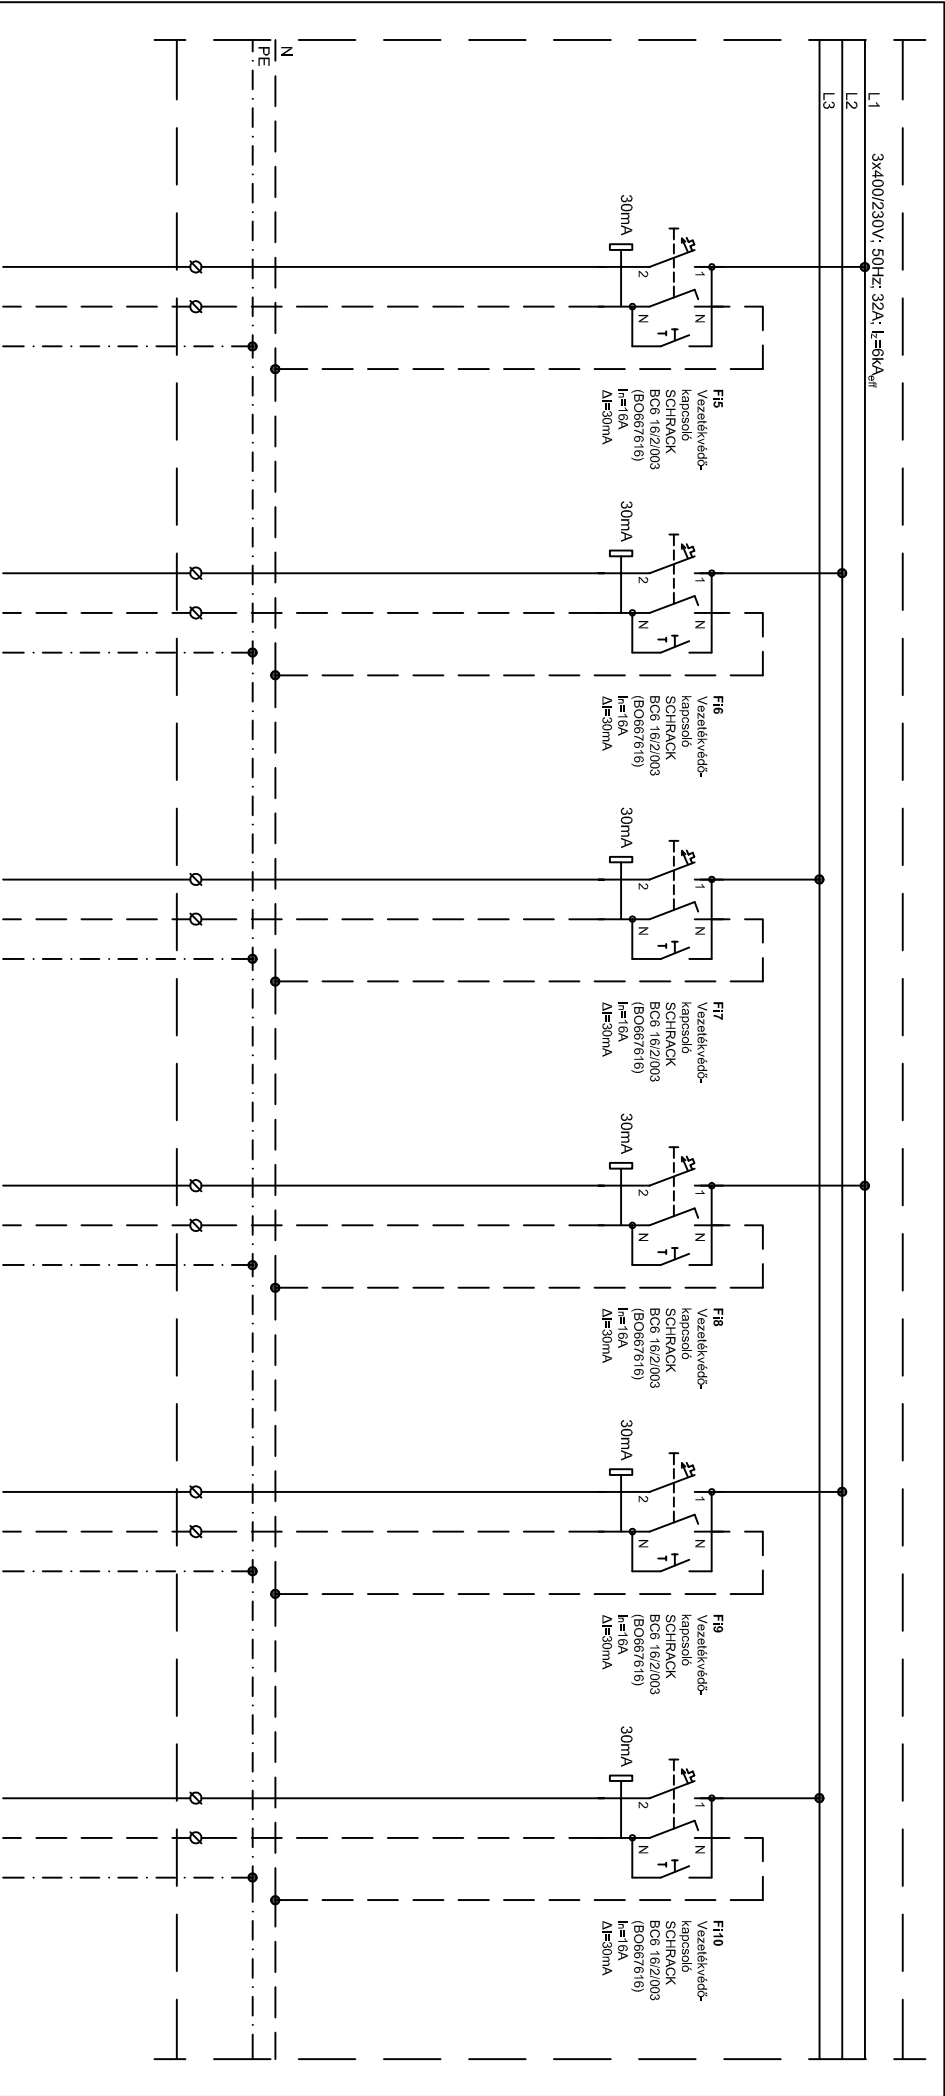


Aramkör:	E0/8	E0/9	E0/10	E0/11	E0/12	E0/13	
Teljesítmény:	-	-	-	-	-	-	
Aram:	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	
Megjegyzés:	általános dugalj	általános dugalj	általános dugalj	általános dugalj	általános dugalj	általános dugalj	
Kábel típus:	NYM-J 3x2,5	NYM-J 3x2,5	NYM-J 3x2,5	NYM-J 3x2,5	NYM-J 3x2,5	NYM-J 3x2,5	
Megnevezés:	1f. csatlakozó aljzat	1f. csatlakozó aljzat	03. beleg gyermekrendelő	1f. csatlakozó aljzat	04. asszisztens	1f. csatlakozó aljzat	
	vonatközü terv: V-01	vonatközü terv: V-01	vonatközü terv: V-01	vonatközü terv: V-01	05. elkidínló	02. beleg váró:13. egészség váro	
TERVEZŐ	ACZÉL DÁVID	BERUHÁZÓ	MEGERŐDELŐ	LÉTESÍTMÉNY	TERV	TERV TÍPUS	KIVITELI
	H-1066 Budapest, Teréz köz 2. E: aczel.david@gmail.com T: 06 70 360 2800	Budapest Főváros XIV. Ker. Önkormányzat H-1163 Budapest, Havasirtalom utca 43. T: 06 30 299 0749	K-aré Kreatív Műhely Kft. H-1121 Budapest, Arató utca 30. E: mlhaszn@k-aré.hu T: 06 30 299 0749	Gyermekek és felnőttek orvosi rendelő felújítása és átalakítása H-1165 Budapest, Csermelyi sétány 24.	"E0" jelű gyermekorvosi rendelő elosztó berendezés kivitel tervé	FELELŐS TERVEZŐ Aczél Dávid V-01-15388	REVIZO REV01 DÁTUM 2017.03.20. LAPSZÁM / LAP 6/4
							MUNKASZÁM 1709

Ezen terv a Tervező szellemi tulajdonát képezi, ezért szerzői jogvédelem alatt áll.

A teljesítés tervező aláírása másolatban is jogérvényes!


V-02/B

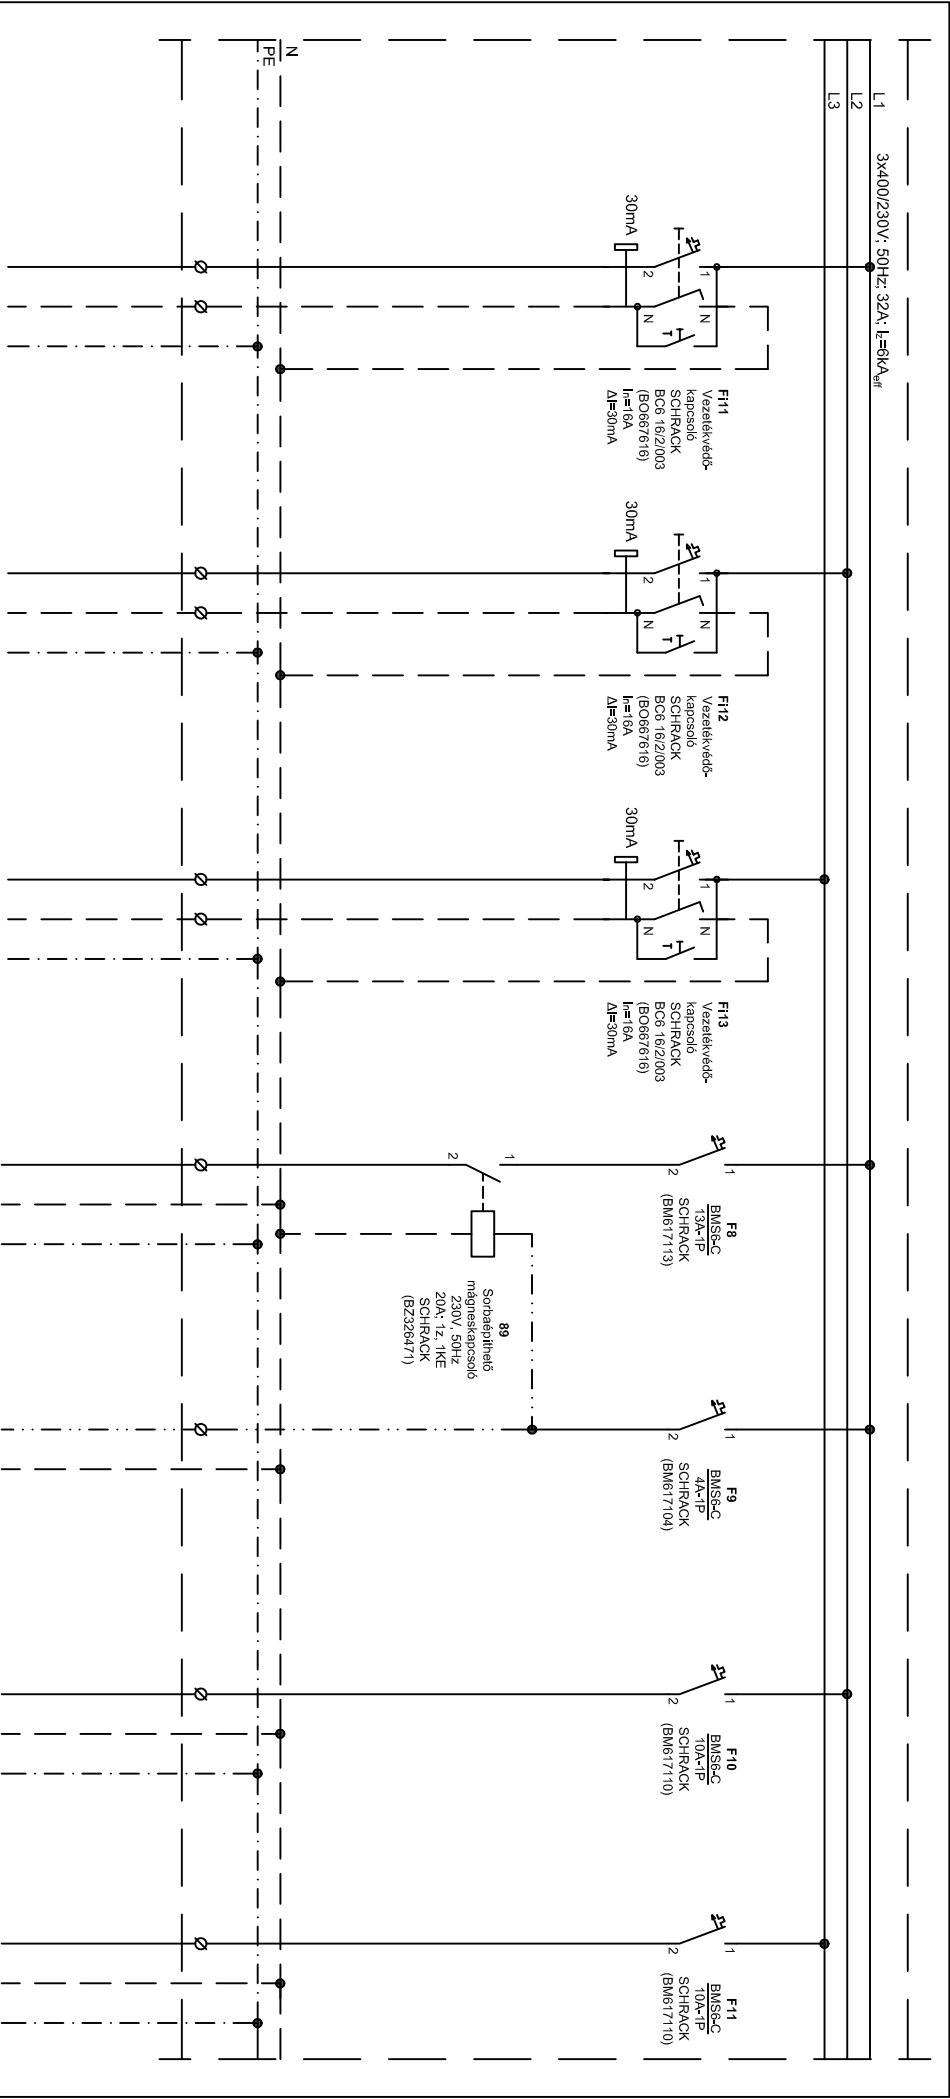

Aramkör:	E0/14	E0/15	E0/16	E0/17	E0/18	E0/19	E0/20
Teljesítmény:	-	-	-	-	-	-	-
Aram:	16 A	16 A	16 A	13 A	4 A	10 A	10 A
Megjegyzés:	általános dugalj	általános dugalj	tartálék áramkör	szellőző motor	motor vezérlő	klima kültéri egység	klima kültéri egység
Kábel típus:	NYM-J 3x2,5	NYM-J 3x2,5	-	YSLY-J 3x1,5	YSLY-J 3x1	NYM-J 3x1,5	NYM-J 3x1,5
Megnevezés:	11f. csatlakozó aljzat	11f. csatlakozó aljzat	-	-	-	(kültér)	(kültér)
	15. kismama tanácsadó	16. védőnők	01. szellőző:12. szellőző	01. szellőző:12. szellőző	01. szellőző:12. szellőző	vonatközü terv: V-01	vonatközü terv: V-01
TERVEZŐ	BERUHÁZÓ	MEGERENDÉLŐ	LÉTESÍTMÉNY	TERV	TERV TÍPUS	KIVITELI	REVIZIO
ACZÉL DÁVID	Budapest Főváros	K-aré Kreatív Műhely Kft.	Gyermekek és felnőttek orvosi rendelő	"E0" jelű gyermekorvosi rendelő	FELELŐS TERVEZŐ	REVIZIO	TERVJEL
H-1066 Budapest, Teréz köz 2.	H-1121 Budapest, Arató utca 30.	H-1165 Budapest, Centenáriumi sétány 24.	H-1165 Budapest, Centenáriumi sétány 24.	Aczél Dávid	V-01-15388	DÁTUM	2017.03.20.
E aczel.mh@gmail.com	E milassin@k-aré.hu					LAPO SZÁM / LAP	6/5
T 06 70 360 2800	T 06 30 299 0749						V-02/B

Ezen terv a Tervező szellemi tulajdonát képezi, ezért szerzői jogvédelem alatt áll.

A teljes tervező ábrája másolatban is jogvédelem alatt áll.

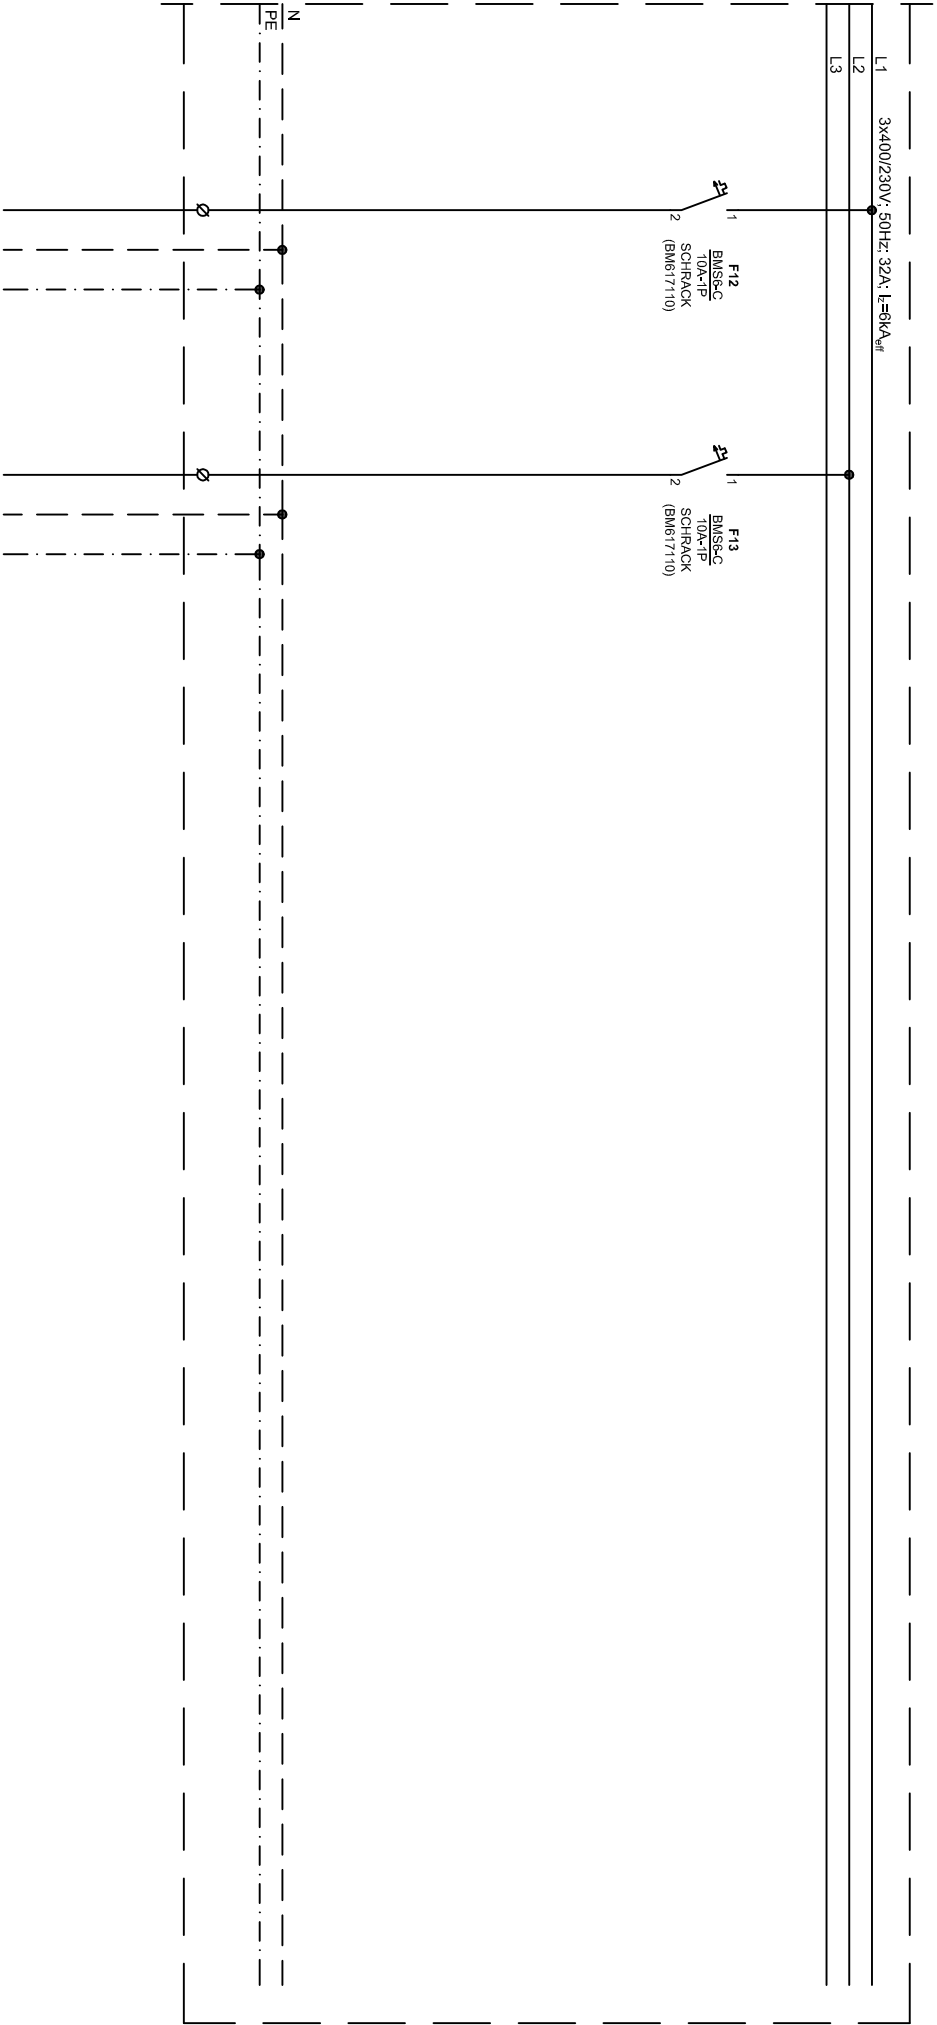

Aramkör:	E0/20	E0/21				
Teljesítmény:	-	-				
Aram:	10 A	10 A				
Megjegyzés:	Klíma kültéri egység	Klíma kültéri egység				
Kábel típus:	NYM-J 3x1,5	NYM-J 3x1,5				
Megnevezés:	-	-				
	(külső)	(külső)				
	vonalközlő terv: V-01		vonalközlő terv: V-01			
TERVEZŐ	BERUHÁZÓ	MEGERŐSÍTŐ	LETÉSTÍMÉNÝ	TERV	TERVTÍPUS	KIVITELI
ACZÉL DÁVID	Budapest Főváros	K-arc Kreatív Műhely Kft.	Gyermekek és felnőtt orvosi rendelő	"E0" jelű gyermekorvosi rendelő	FELELŐS TERVEZŐ	REVIZIO
H-1066 Budapest, Teréz közl. 2.	XIV. Ker. Önkormányzat	H-1121 Budapest, Arató utca 30.	felújítása és átalakítása	elosztó berendezés kivitel tervé	Aczél Dávid	REV01
E: aczel.david@gmail.com	H-1163 Budapest, Havasirány utca 43.	E: mlhaszn@k-arc.hu	H-1165 Budapest, Centenariumi sétány 24.		V-01-15388	TERV/EI
T: 06 70 360 2800		T: 06 30 299 0749				1709

Ezen terv a Tervező szellemi tulajdonát képezi, ezért szerzői jogvédelem alatt áll.

A teljes tervező ábrája másolatban is jogvényesi.