



Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Iratszám: I-2017823342

Ügyszám: 012057/2017

Ügyintézőnk: Csáka Tekla

Telefon: 455-4303

E-mail: ugyfelszolgalat@fcsm.hu

Szervezeti egységünk neve, címe:

Értékesítési Igazgatóság

1087 Budapest, Kerepesi út 19

Levelük kelte és száma:

Ügyben eljáró neve: Mihályi Gábor

Telefon:

Telefax:

Ügyben eljáró címe: 1163 Budapest, Havashalom utca 43.

Igénylő neve: **Budapest Főváros XVI., Kerület Önkormányzat**
(Ügyfélkód: 410921988)

Igénylő címe: 1163 Budapest, Havashalom utca 43.

Tárgy: Szolgáltatói hozzájárulás

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy fenti ügyszámon regisztrált szolgáltatói hozzájárulásra vonatkozó kérelmét az alábbi adatok alapján vizsgáltuk.

Az ingatlan adatai

Helyrajzi szám: 114612

Cím: 1162 Budapest, Monoki utca 8.

Nyilatkozat az előzményről

Előzetes tájékoztatás ügyszáma (amennyiben volt):

Történt változás az előzményben megadott adatokban:

Műszaki adatok

Építkezés célja:	ingatlan bekötése törzscsatorna hálózatba, új bekötővezeték és/vagy házi csatornahálózat kiépítésével
Meglevő építmény rendeltetése:	ismeretlen, vagy nem létezik
Meglevő építmény egyéb rendeltetése (1):	
Meglevő építmény egyéb rendeltetése (2):	
Tervezett építmény rendeltetése:	ismeretlen, vagy nem létezik
Tervezett építmény egyéb rendeltetése (1):	
Tervezett építmény egyéb rendeltetése (2):	

Szennyvízelvezetés lakóépület esetén

Meglevő lakások száma (db)	0	Meglevő lakásszám alapján az előző évi, átlagos napi szennyvíz-kibocsátás (m3/nap)	0,00
Elbontandó/átalakítandó lakások száma (db)	0	Elbontandó lakásszám alapján, az előző évi átlagos napi szennyvízkibocsátás (m3/nap)	0,00
40 m2-nél nem nagyobb, tervezett új lakások száma (db)	0	Építendő lakásszám alapján, a várható szennyvízkibocsátás (m3/nap)	0,00
40-59 m2-es, tervezett új lakások száma (db)	0	Építendő lakásszám alapján, a várható szennyvízkibocsátás (m3/nap)	0,00
60-99 m2-es, tervezett új lakások száma (db)	0	Építendő lakásszám alapján, a várható szennyvízkibocsátás (m3/nap)	0,00
100 m2-nél nagyobb, tervezett új lakások száma (db)	0	Építendő lakásszám alapján, a várható szennyvízkibocsátás (m3/nap)	0,00
Építést követően lakásszám összesen (db)	0	Tervezett szennyvízkibocsátás összesen (m3/nap)	0,00

Szennyvízelvezetés egyéb rendeltetésű építmény esetén

Előző évi, átlagos napi szennyvízkibocsátás(m3/nap)	0,00	Előző évi csúcs szennyvízkibocsátás (l/s)	0,00
---	------	---	------

Tervezett, átlagos
szennyvízkibocsátás(m3/nap)

0,00

Tervezett csúcs
szennyvízkibocsátás (l/s)

0,00

Kontingens és többlet mennyiségek

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által elismert kontingens (m3/nap)	0,00
Többlet szennyvízelvezetés mértéke (lakás és egyéb) (m3/nap)	0,00
Többlet csapadékvíz elvezetés mértéke (m3/nap)	0,00

Nyilvántartásunkban az ingatlanról tárolt további adatok

Ingtatlan előtti törzscsatorna kiépítettség állapota:	van
Meglevő törzscsatorna jellege:	csak szennyvízcsatorna
Az ingatlan csatornázott:	nem
Bekötővezeték kiépítettség állapota:	nincs
Több önálló bekötővezeték tartozik az ingatlanhoz:	nem
Törzscsatornára történő csatlakozás módja:	közvetlen

A kérelemben szerepelő építési cél megvalósításához, a benyújtott tervdokumentáció alapján, valamint a megadott műszaki adatokat is figyelembe véve, Társaságunk az alábbi speciális és általános feltételekkel járul hozzá.

A hozzájárulás speciális feltételei

Hozzájárulásunk csak a bekötővezeték kiépítésére vonatkozik. Bekötési szándék esetén a házi csatorna építéséhez a szolgáltatói hozzájárulásunkat, illetve használatbavételi hozzájárulásunkat a szükséges nyomtatványok kitöltésével az egyes ingatlanok tulajdonosainak kell megkérniük.

A bekötővezeték nyílt árokban történő átvétele esetén az átvétel díjának megfizetésétől Társaságunk eltekint.

Az érintett területről a csapadékvíz közműves elvezetésére befogadó hiányában nincs lehetőség.

A hozzájárulás általános feltételei

A munkálatok végzésénél az OTÉK, valamint a vonatkozó építéskivitelezési előírások az irányadóak.

A házi bekötővezeték építésére vonatkozó előírások:

A munkálatok megkezdését és befejezését Társaságunk Műszaki Ellenőrzési Csoportjának (Budapest, IX. Soroksári út 31., postacím: 1426 Budapest 72, Pf.: 114., tel.: 476-1871, 476-1876 fax: 476-1852.) be kell jelenteni. □

A Munkakezdési Útkezelői Hozzájárulást (útburkolatbontási engedélyt) a létesítés helye szerinti illetékes önkormányzat Műszaki Osztályától kell kérni, és a közműegyeztetett tervekkel együtt, helyszíni ellenőrünknek másolatban át kell adni. □

A munkálatokat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által jóváhagyott terv szerint kell elvégezni. □

A törzshálózat kivésése, megfúrása, a bekötővezeték fektetése, valamint bekötése, csak helyszíni ellenőrünk jelenlétében végezhető el. □

A kiásott munkaárkot, az abban foglalkoztatottak biztonsága érdekében, a földbeomlás veszélye miatt, ki kell dúcolni. □

A munkaterületet a 20/1984. (XII.21.) KM sz. r. 14.§-a szerint kell körülhatárolni és kilámpázni. □

A munkahelyen a törzshálózatba való bekötésnél, nyílt láng használata (a dohányzást is beleértve) a baleset megelőzése érdekében tilos. □

A csatornaépítést nyíltárkos építés estén a befogadótól kiindulva kell kezdeni. □

A bekötővezetékét úgy kell megépíteni, hogy az statikailag szilárd, vízzáró, korrózióálló és legalább 50 évig rendeltetésszerűen használható legyen. □

A bekötővezetékét beépített csatlakozó csonk, vagy út alóli kiállás meghosszabbításával kell a befogadó törzshálózatra csatlakoztatni. Ha ezek egyike sincs kiépítve, a törzshálózat utólagos megfúrásával - esetleges megvésésével - kell a csatlakozó csőcsonkot kiépíteni. Csőre történő rákötés estén, a bekötés a gerinccsatornára merőlegesen történjen. A csőcsonk nem lóghat be a gerinccsatorna úrszelvényébe. A csőcsonkot, elhelyezése után, belülről el kell dolgozni. □

A bekötővezeték minimális takarása 100 cm lehet, egyebekben beépítésüknél a gyártó előírásait kell betartani. □

A bekötővezeték vízszintes és függőleges vonalvezetésében iránytörés nem lehet, azonos anyagból és szelvényváltás nélkül kell kiépíteni a telekhatári tisztítóaknáig. □

75 cm-nél nagyobb bukómagasság esetén ejtőcső beépítése szükséges. □

Az aknán zárt cső nem mehet keresztül. □

A bekötővezeték a közcsatorna-hálózat részét fogja képezni, ezért az egyéb közművezetésektől való védőtávolságokat mind vízszintes, mind függőleges értelemben, a szabvány szerint biztosítani szükséges. □

A tervben foglaltaktól és fenti előírásainktól eltérni kizárólag helyszíni ellenőrünk írásos hozzájárulásával lehet. □

A terv és a tervben felhasznált adatok helyességéért, az egyéb közművekkel való egyeztetésért, a terv szerinti kivitelezhetőségért, a bekötővezeték üzemeltethetőségéért, a szabványelőírások maradéktalan betartásáért a tervező, továbbá a terv szerinti megvalósításáért az igénylő/kivitelező tartozik felelősséggel. □

A föld visszatöltése előtt a munkálatokat műszaki ellenőrünknek vizsgálat céljából be kell mutatni. □

A bevizsgálási díj - melyet a megrendelőnek az 58/2013. (II.27) Korm. rendelet értelmében a használatbavételi hozzájárulás megkérése előtt meg kell előlegeznie - jelenleg nyíltárkos állapotú ellenőrzéskor, lakóépület esetén, 14.478 Ft, egyéb létesítménynél 40.259 Ft, takart állapotban történő ellenőrzéskor, lakóépület esetében 68.453 Ft, egyéb létesítménynél 97.409 Ft. Az árak áfával együtt, bekötővezetékneként értendők. A befizetés Társaságunk Ügyfélszolgálati Irodájának pénztárában, vagy a hozzájárulásunkhoz mellékelt csekken, illetve átutalással a Budapest Bank Zrt. 10102093-04853203-01000002 számlaszámon intézhető. □

A vizsgálat előtt a díj befizetését igazolni szükséges. □

Az útburkolatot az eredeti állapotnak megfelelően kell helyreállítani, amiről a kivitelező a Munkakezdési Útkezelői Hozzájárulás feltételei szerint köteles gondoskodni. □

Az építendő bekötővezeték az FCSM Zrt. üzemeltetésében lévő közcsatorna-hálózat részét fogja képezni, ezért Társaságunk az átvétel napjától kezdődően, a csatornamű teljes élettartalma alatt, saját költségén gondoskodik a bekötőcsatorna folyamatos üzemeltetéséről és az esetlegesen felmerülő üzemzavarok elhárításáról. □

Az átadás-átvételi eljárás munkaidőben, hétfőtől-csütörtökig 7.15-15.30 óra, pénteken 7.15-13.30 óra között történik, a bejelentést, illetve a befizetést követő 8 munkanapon belül. Tényleges időpontját Társaságunk Műszaki Ellenőrzési Csoportjával előzetesen egyeztetni szükséges. □

Társaságunk használatbavételi hozzájárulásunk kiadásának feltétele a sikeres átadás-átvételi eljárás.

Építkezés során jelentkező talajvíz, rétegvíz közcsatornába, illetve fővárosi kezelésű árokhálózatba való bevezetésére vonatkozó előírások:

A bevezetéshez Társaságunktól külön hozzájárulást kell kérni.

Közcsatornába történő bevezetés esetén a szolgáltatásért csatornahasználati díjat, valamint az átlagos napi talajvíz, rétegvíz mennyisége után eseti víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell fizetni, amelynek részletes feltételeit Társaságunkkal külön megállapodásban szükséges rögzíteni.

Vízminőségre vonatkozó előírások:

A közcsatornába bevezetett vizek minőségének minden esetben ki kell elégíteniük a vonatkozó, mindenkor érvényes rendeletekben foglalt előírásokat.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha a keletkező szennyvíz minősége nem felel meg az előírásoknak, úgy előtisztításáról gondoskodni szükséges. A tervezett szennyvíz-előtisztító (előkezelő) berendezés megvalósítása vízjogi engedély-köteles.

A munkálatok befejezése után kérje használatbavételi hozzájárulásunkat.

Szolgáltató nyilatkozata

E hozzájárulásban foglaltakat a kivitelezővel ismertetni kell.

Jelen szolgáltatói hozzájárulásunk két évig érvényes. Amennyiben ez idő alatt nem kéri meg a használatbavételi hozzájárulásunkat, úgy újra kell kezdeményezni a szolgáltatói hozzájárulás-kérelmet.

FIGYELEM! Ezen szolgáltatói hozzájárulás nem használható fel a lakhatási engedély (működési engedély) kiadásához! A lakhatási engedélyhez, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által kiadott használatbavételi hozzájárulás kell, melyet nem helyettesít, sem a jelen szolgáltatói hozzájárulás, sem a cégünkkel előzetesen megkötött közszolgáltatási szerződés.

Budapest, 2017. 02. 24.

Tisztelettel:

Melléklet:

Kapják: Eljáró, Irattár

Csáka Tekla
előadó

MŰSZAKI LEÍRÁS

Készült a Bp. XVI. ker. Monoki u 8 sz. ingatlan csatornázásához

1./ Előzmények

Jelen kiviteli tervdokumentáció XVI. ker. Önkormányzat megbízásából készült és a Bp. XVI. ker. Monoki u 8sz. ingatlan csatornázására vonatkozik.

A bekötés az utépfítés előtti elő közművesítés, keretén belül valósul meg

2./ Meglévő közműhelyzet

Az Monoki u. ezen szakaszán kiépített víz, illetve gázhálózat is található. A csatornaépítés ezek közül a gázvezetékét érinti.

Az utcában mindkét oldalon zöldsáv található, benne fákkal. Az úttest és a járda aszfalt. Az utcában húzódó gáz, illetve vízvezetékre föld depóniát rakni nem szabad. Ugyanígy a tűzcsapoknak, a víz és gázvezetékek szakaszoló zárainak, valamint kábelaknáknak a hozzáférhetőségét is biztosítani kell.

3./A tervezett csatorna ismertetése

A csatorna befogadója az úttest közepén húzódó 300 Kg közcsatorna t, rákötésnél nyereg idomot kell alkalmazni. A közcsatorna elválasztó rendszerű, csak a szennyvíz vezethető be a közcsatornába.

A bekötés anyaga Ø 200 Kg cső. A befogadó adatait a szakági helyszínrajzról vettük

A csatornába szennyvizet csak sikeres átadás-átvételi eljárás után és az Ügyfélszolgálati Irodától beszerzett Használatbavételi Hozzájárulás birtokában lehet bevezetni.

Gázeső

Esetleges megsérüléskor a munkaárkot ki kell üríteni, a dohányzást és a nyíltláng használatát meg kell tiltani.

Haladéktalanul értesíteni kell a Gázművek ügyeletét a 138-0000 telefonszámon. munkát csak a hiba végleges elhárítása után szabad folytatni.

Vízcső

A víznyomócső esetleges törésekor a víz a munkaárkot eláraszthatja ezért a menekülés céljából létrát kell elhelyezni az árokban.


Vízcsőtöréskor a Fővárosi Vízművek ügyeletét értesíteni kell a 270-3333 telefonszámon.

4./ Magassági alappont

A megadott magasságok Balti alapszintre vonatkoznak.

Budapest.2017. február

VAKOND-KÖZMŰ KFT.
1162 Bp., Attila u. 82.
Aszt. 131862/17-2-2
1000 1007-1054 1701 4000000

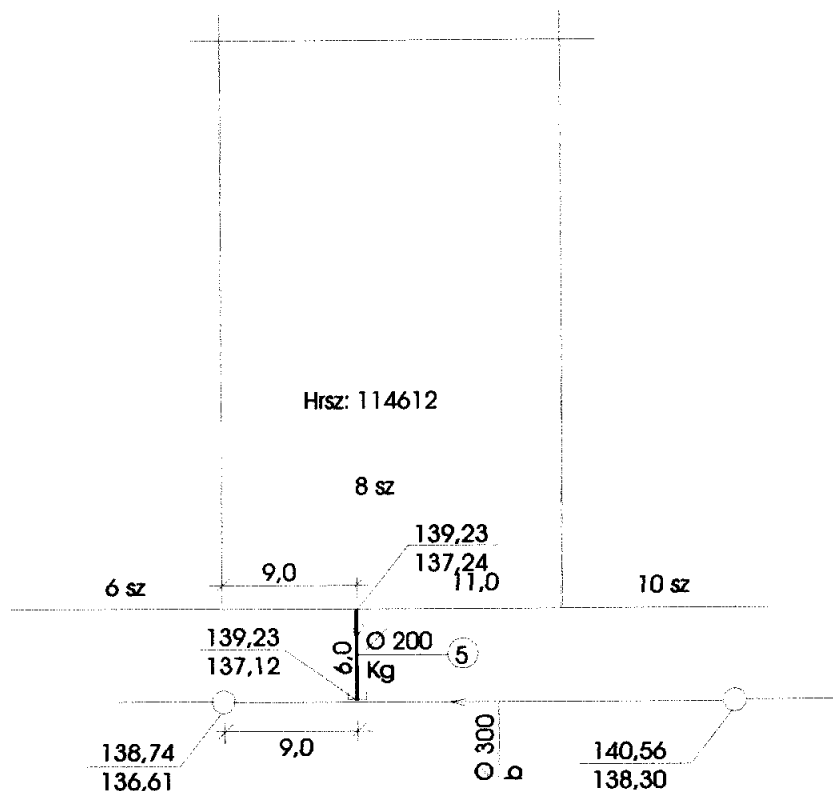


Átvizsgálta:
 Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
 Értékesítési Igazgatóság
 Ügyfélszolgálati Osztály
 A vonatkozó előírásokat a 02057/2017
 ügyszámú levél tartalmazza.

17

————— Tervezett csatorna
 - - - - - Meglévő csatorna

CSATORNA TERV		CS-1
Építés helye XVI. Ker. Monoki u 8 sz		
Építető XVI. Ker Önkormányzat		Méretarány 1:500
Tervező MUNKÁSDOKTORI KÖZMUNKÁFT.		

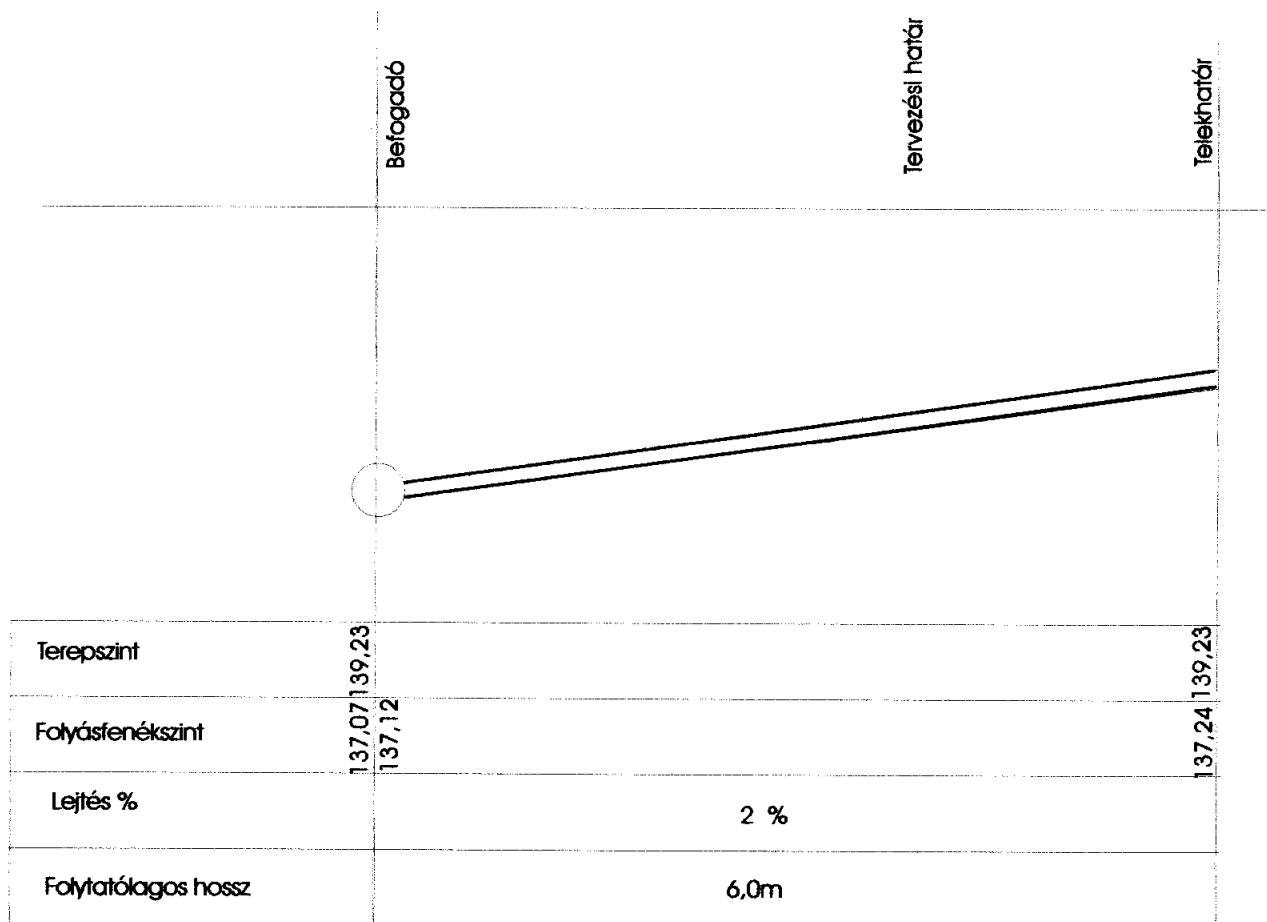

CSAT. HOSSZ-SZELVÉNY		CS-2
Építés helye XVI. Ker. Monoki u 8 sz		
Építető XVI. Ker. Önkormányzat	Méretarány 1:500	
Tervező MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÖZTÁRSÁGI KÖZSÉGE	Dátum	



Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Iratszám: I-2017823284

Ügyszám: 012059/2017

Ügyintézőnk: Csáka Tekla

Telefon: 455-4303

E-mail: ugyfelszolgalat@fcsm.hu

Szervezeti egységünk neve, címe:

Értékesítési Igazgatóság

1087 Budapest, Kerepesi út 19

Levelük kelte és száma:

Ügyben eljáró neve: Mihályi Gábor

Telefon:

Telefax:

Ügyben eljáró címe: 1163 Budapest, Havashalom utca 43.

Igénylő neve: **Budapest Főváros XVI., Kerület Önkormányzat**
(Ügyfélkód: 410921988)

Igénylő címe: 1163 Budapest, Havashalom utca 43.

Tárgy: Szolgáltatói hozzájárulás

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy fenti ügyszámon regisztrált szolgáltatói hozzájárulásra vonatkozó kérelmét az alábbi adatok alapján vizsgáltuk.

Az ingatlan adatai

Helyrajzi szám: **114610**

Cím: **1162 Budapest, Monoki utca 4.**

Nyilatkozat az előzményről

Előzetes tájékoztatás ügyszáma (amennyiben volt):

Történt változás az előzményben megadott adatokban:

Műszaki adatok

Építkezés célja:	ingatlan bekötése törzscsatorna hálózatba, új bekötővezeték és/vagy házi csatornahálózat kiépítésével
Meglevő építmény rendeltetése:	ismeretlen, vagy nem létezik
Meglevő építmény egyéb rendeltetése (1):	
Meglevő építmény egyéb rendeltetése (2):	
Tervezett építmény rendeltetése:	ismeretlen, vagy nem létezik
Tervezett építmény egyéb rendeltetése (1):	
Tervezett építmény egyéb rendeltetése (2):	

Szennyvízelvezetés lakóépület esetén

Meglevő lakások száma (db)	0	Meglevő lakásszám alapján az előző évi, átlagos napi szennyvíz-kibocsátás (m3/nap)	0,00
Elbontandó/átalakítandó lakások száma (db)	0	Elbontandó lakásszám alapján, az előző évi átlagos napi szennyvízkibocsátás (m3/nap)	0,00
40 m2-nél nem nagyobb, tervezett új lakások száma (db)	0	Építendő lakásszám alapján, a várható szennyvízkibocsátás (m3/nap)	0,00
40-59 m2-es, tervezett új lakások száma (db)	0	Építendő lakásszám alapján, a várható szennyvízkibocsátás (m3/nap)	0,00
60-99 m2-es, tervezett új lakások száma (db)	0	Építendő lakásszám alapján, a várható szennyvízkibocsátás (m3/nap)	0,00
100 m2-nél nagyobb, tervezett új lakások száma (db)	0	Építendő lakásszám alapján, a várható szennyvízkibocsátás (m3/nap)	0,00
Építést követően lakásszám összesen (db)	0	Tervezett szennyvízkibocsátás összesen (m3/nap)	0,00

Szennyvízelvezetés egyéb rendeltetésű építmény esetén

Előző évi, átlagos napi szennyvízkibocsátás(m3/nap)	0,00	Előző évi csúcs szennyvízkibocsátás (l/s)	0,00
---	------	---	------

Tervezett, átlagos szennyvízkibocsátás(m3/nap)	0,00	Tervezett csúcs szennyvízkibocsátás (l/s)	0,00
---	------	--	------

Kontingens és többlet mennyiségek

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által elismert kontingens (m3/nap)	0,00
Többlet szennyvízelvezetés mértéke (lakás és egyéb) (m3/nap)	0,00
Többlet csapadékvíz elvezetés mértéke (m3/nap)	0,00

Nyilvántartásunkban az ingatlanról tárolt további adatok

Ingatlan előtti törzscsatorna kiépítettség állapota:	van
Meglevő törzscsatorna jellege:	csak szennyvízcsatorna
Az ingatlan csatornázott:	nem
Bekötővezeték kiépítettség állapota:	nincs
Több önálló bekötővezeték tartozik az ingatlanhoz:	nem
Törzscsatornára történő csatlakozás módja:	közvetlen

A kérelemben szerepelő építési cél megvalósításához, a benyújtott tervdokumentáció alapján, valamint a megadott műszaki adatokat is figyelembe véve, Társaságunk az alábbi speciális és általános feltételekkel járul hozzá.

A hozzájárulás speciális feltételei

Hozzájárulásunk csak a bekötővezeték kiépítésére vonatkozik. Bekötési szándék esetén a házi csatorna építéséhez a szolgáltatói hozzájárulásunkat, illetve használatbavételi hozzájárulásunkat a szükséges nyomtatványok kitöltésével az egyes ingatlanok tulajdonosainak kell megkérniük.

A bekötővezeték nyílt árokban történő átvétele esetén az átvétel díjának megfizetésétől Társaságunk eltekint.

Az érintett területről a csapadékvíz közműves elvezetésére befogadó hiányában nincs lehetőség.

A hozzájárulás általános feltételei

A munkálatok végzésénél az OTÉK, valamint a vonatkozó építéskivitelezési előírások az irányadóak.

A házi bekötővezeték építésére vonatkozó előírások:

A munkálatok megkezdését és befejezését Társaságunk Műszaki Ellenőrzési Csoportjának (Budapest, IX. Soroksári út 31., postacím: 1426 Budapest 72, Pf.: 114., tel.: 476-1871, 476-1876 fax: 476-1852.) be kell jelenteni. □

A Munkakezdési Útkezelői Hozzájárulást (útburkolatbontási engedélyt) a létesítés helye szerinti illetékes önkormányzat Műszaki Osztályától kell kérni, és a közműegyeztetett tervekkel együtt, helyszíni ellenőrünknek másolatban át kell adni. □

A munkálatokat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által jóváhagyott terv szerint kell elvégezni. □

A törzshálózat kivésése, megfúrása, a bekötővezeték fektetése, valamint bekötése, csak helyszíni ellenőrünk jelenlétében végezhető el. □

A kiásott munkaárkot, az abban foglalkoztatottak biztonsága érdekében, a földbeomlás veszélye miatt, ki kell dúcolni. □

A munkaterületet a 20/1984. (XII.21.) KM sz. r. 14.§-a szerint kell körülhatárolni és kilámpázni. □

A munkahelyen a törzshálózatba való bekötésnél, nyílt láng használata (a dohányzást is beleértve) a baleset megelőzése érdekében tilos. □

A csatornaépítést nyíltárkos építés estén a befogadótól kiindulva kell kezdeni. □

A bekötővezetékét úgy kell megépíteni, hogy az statikailag szilárd, vízzáró, korrózióálló és legalább 50 évig rendeltetésszerűen használható legyen. □

A bekötővezetékét beépített csatlakozó csomópont, vagy út alóli kiállás meghosszabbításával kell a befogadó törzshálózatra csatlakoztatni. Ha ezek egyike sincs kiépítve, a törzshálózat utólagos megfúrásával - esetleges megvásárlásával - kell a csatlakozó csomópontot kiépíteni. Csőre történő rákötés estén, a bekötés a gerinccsatornára merőlegesen történjen. A csomópont nem lóghat be a gerinccsatorna ürszelvényébe. A csomópontot, elhelyezése után, belülről el kell dolgozni. □

A bekötővezeték minimális takarása 100 cm lehet, egyebekben beépítésüknél a gyártó előírásait kell betartani. □

A bekötővezeték vízszintes és függőleges vonalvezetésében iránytörés nem lehet, azonos anyagból és szelvényváltás nélkül kell kiépíteni a telekhatári tisztítóaknáig. □

75 cm-nél nagyobb bukómagasság esetén ejtőcső beépítése szükséges. □

Az aknán zárt cső nem mehet keresztül. □

A bekötővezeték a közcsonk-hálózat részét fogja képezni, ezért az egyéb közművezetésektől való védőtávolságokat mind vízszintes, mind függőleges értelemben, a szabvány szerint biztosítani szükséges. □

A tervben foglaltaktól és fenti előírásainktól eltérni kizárólag helyszíni ellenőrünk írásos hozzájárulásával lehet. □

A terv és a tervben felhasznált adatok helyességéért, az egyéb közművekkel való egyeztetésért, a terv szerinti kivitelezhetőségért, a bekötővezeték üzemeltethetőségéért, a szabványelőírások maradéktalan betartásáért a tervező, továbbá a terv szerinti megvalósításáért az igénylő/kivitelező tartozik felelősséggel. □

A föld visszatöltése előtt a munkálatokat műszaki ellenőrünknek vizsgálat céljából be kell mutatni. □

A bevizsgálási díj - melyet a megrendelőnek az 58/2013. (II.27) Korm. rendelet értelmében a használatbavételi hozzájárulás megkérése előtt meg kell előlegeznie - jelenleg nyíltárkos állapotú ellenőrzéskor, lakóépület esetén, 14.478 Ft, egyéb létesítménynél 40.259 Ft, takart állapotban történő ellenőrzéskor, lakóépület esetében 68.453 Ft, egyéb létesítménynél 97.409 Ft. Az árak áfával együtt, bekötővezetékenként értendők. A befizetés Társaságunk Ügyfélszolgálati Irodájának pénztárában, vagy a hozzájárulásunkhoz mellékelt csekken, illetve átutalással a Budapest Bank Zrt. 10102093-04853203-01000002 számlaszámon intézhető. □

A vizsgálat előtt a díj befizetését igazolni szükséges. □

Az útburkolatot az eredeti állapotnak megfelelően kell helyreállítani, amiről a kivitelező a Munkakezdési Útkezelői Hozzájárulás feltételei szerint köteles gondoskodni. □

Az építendő bekötővezeték az FCSM Zrt. üzemeltetésében lévő közcsatorna-hálózat részét fogja képezni, ezért Társaságunk az átvétel napjától kezdődően, a csatornamű teljes élettartalma alatt, saját költségén gondoskodik a bekötőcsatorna folyamatos üzemeltetéséről és az esetlegesen felmerülő üzemzavarok elhárításáról. □

Az átadás-átvételi eljárás munkaidőben, hétfőtől-csütörtökig 7.15-15.30 óra, pénteken 7.15-13.30 óra között történik, a bejelentést, illetve a befizetést követő 8 munkanapon belül. Tényleges időpontját Társaságunk Műszaki Ellenőrzési Csoportjával előzetesen egyeztetni szükséges. □

Társaságunk használatbavételi hozzájárulásunk kiadásának feltétele a sikeres átadás-átvételi eljárás.

Építkezés során jelentkező talajvíz, rétegvíz közcsatornába, illetve fővárosi kezelésű árokhálózatba való bevezetésére vonatkozó előírások:

A bevezetéshez Társaságunktól külön hozzájárulást kell kérni.

Közcsatornába történő bevezetés esetén a szolgáltatásért csatornahasználati díjat, valamint az átlagos napi talajvíz, rétegvíz mennyisége után eseti víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell fizetni, amelynek részletes feltételeit Társaságunkkal külön megállapodásban szükséges rögzíteni.

Vízminőségre vonatkozó előírások:

A közcsatornába bevezetett vizek minőségének minden esetben ki kell elégíteniük a vonatkozó, mindenkor érvényes rendeletekben foglalt előírásokat.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha a keletkező szennyvíz minősége nem felel meg az előírásoknak, úgy előtisztításáról gondoskodni szükséges. A tervezett szennyvíz-előtisztító (előkezelő) berendezés megvalósítása vízjogi engedély-köteles.

A munkálatok befejezése után kérje használatbavételi hozzájárulásunkat.

Szolgáltató nyilatkozata

E hozzájárulásban foglaltakat a kivitelezővel ismertetni kell.

Jelen szolgáltatói hozzájárulásunk két évig érvényes. Amennyiben ez idő alatt nem kéri meg a használatbavételi hozzájárulásunkat, úgy újra kell kezdeményezni a szolgáltatói hozzájárulás-kérelmet.


FIGYELEM! Ezen szolgáltatói hozzájárulás nem használható fel a lakhatási engedély (működési engedély) kiadásához! A lakhatási engedélyhez, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által kiadott használatbavételi hozzájárulás kell, melyet nem helyettesít, sem a jelen szolgáltatói hozzájárulás, sem a cégünkkel előzetesen megkötött közszolgáltatási szerződés.

Budapest, 2017. 02. 24.

Tisztelettel:

Melléklet:

Kapják: Eljáró, Irattár



Csáka Tekla
előadó

MŰSZAKI LEÍRÁS

Készült a Bp. XVI. ker. Monoki u 4 sz. ingatlan csatornázásához

1./ Előzmények

Jelen kiviteli tervdokumentáció XVI. ker. Önkormányzat megbízásából készült és a Bp. XVI. ker. Monoki u 4 sz. ingatlan csatornázására vonatkozik.

A bekötés az útépités előtti elő közművesítés, keretén belül valósul meg

2./ Meglévő közműhelyzet

Az Monoki u. ezen szakaszán kiépített víz, illetve gázhálózat is található. A csatornaépítés ezek közül a gázvezetékét érinti.

Az utcában mindkét oldalon zöldsáv található, benne fákcal. Az úttest és a járda aszfalt. Az utcában húzódó gáz, illetve vízvezetékre föld depóniát rakni nem szabad. Ugyanígy a tűzcsapoknak, a víz és gázvezetékek szakaszoló zárainak, valamint kábelaknáknak a hozzáférhetőségét is biztosítani kell.

3./A tervezett csatorna ismertetése

A csatorna befogadója az úttest közepén húzódó 300 Kg közcsatorna t, rákötésnél nyereg idomot kell alkalmazni. A közcsatorna elválasztó rendszerű, csak a szennyvíz vezethető be a közcsatornába.

A bekötés anyaga Ø 200 Kg cső. A befogadó adatait a szakági helyszínrajzról vettük

A csatornába szennyvizet csak sikeres átadás-átvételi eljárás után és az Ügyfélszolgálati Irodától beszerzett Használatbavételi Hozzájárulás birtokában lehet bevezetni.

Gázcső

Esetleges megsérüléskor a munkaárkot ki kell üríteni, a dohányzást és a nyíltláng használatát meg kell tiltani.

Haladéktalanul értesíteni kell a Gázművek ügyeletét a 138-0000 telefonszámon. munkát csak a hiba végleges elhárítása után szabad folytatni.

Vízcső

A víznyomócső esetleges törésekor a víz a munkaárkot eláraszthatja ezért a menekülés céljából létrát kell elhelyezni az árokban.


Vízcsőtöréskor a Fővárosi Vízművek ügyeletét értesíteni kell a 270-3333 telefonszámon.

4./ Magassági alappont

A megadott magasságok Balti alapszintre vonatkoznak.

Budapest.2017. február

VAKOND-KÖZMŰ KFT.
1162 Bp. Árpád u. 82.
Aszf. 13186287-2-42/
AKR: 10300002-10542797-4902002

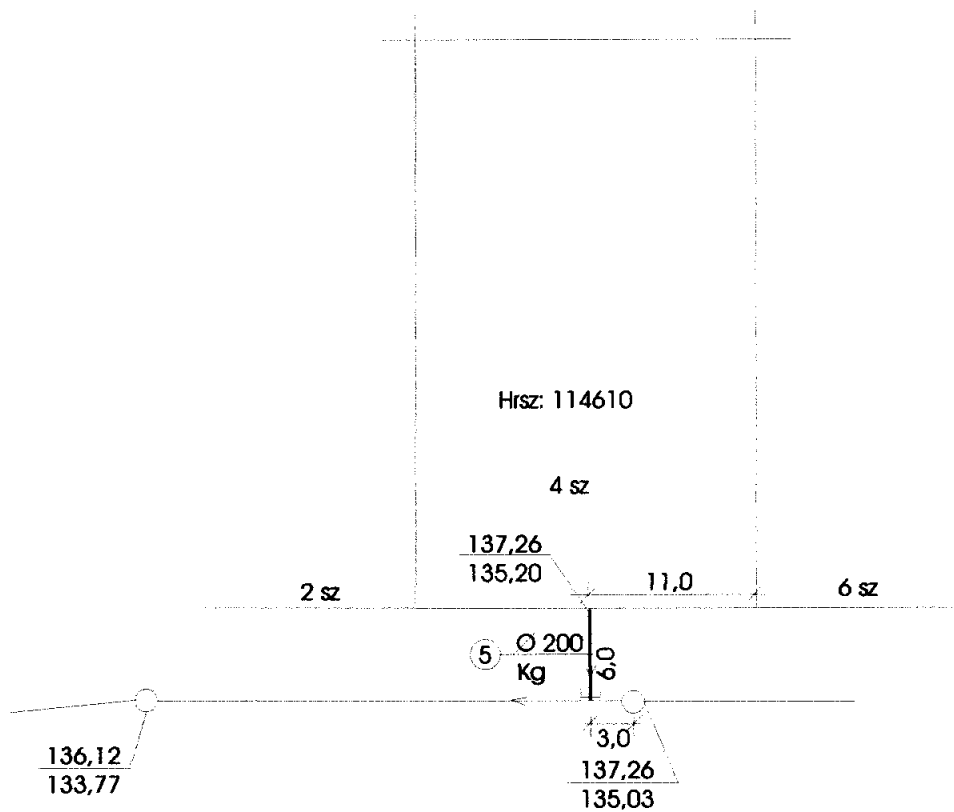

Átvizsgálta:

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Értékesítési igazgatóság

Ügyfélszolgálati Osztály


A vonatkozó előírásokat a 012059, 2017

ügyszámú levél tartalmazza.

6p

————— Tervezett csatorna
 - - - - - Meglévő csatorna

CSATORNA TERV		CS-1
Építés helye XVI. Ker. Monoki u4 sz		
Építtető XVI. Ker Önkormányzat	Méretarány 1:500	
Tervező KAKOND-KÖZMŰ KFT.	Dátum	

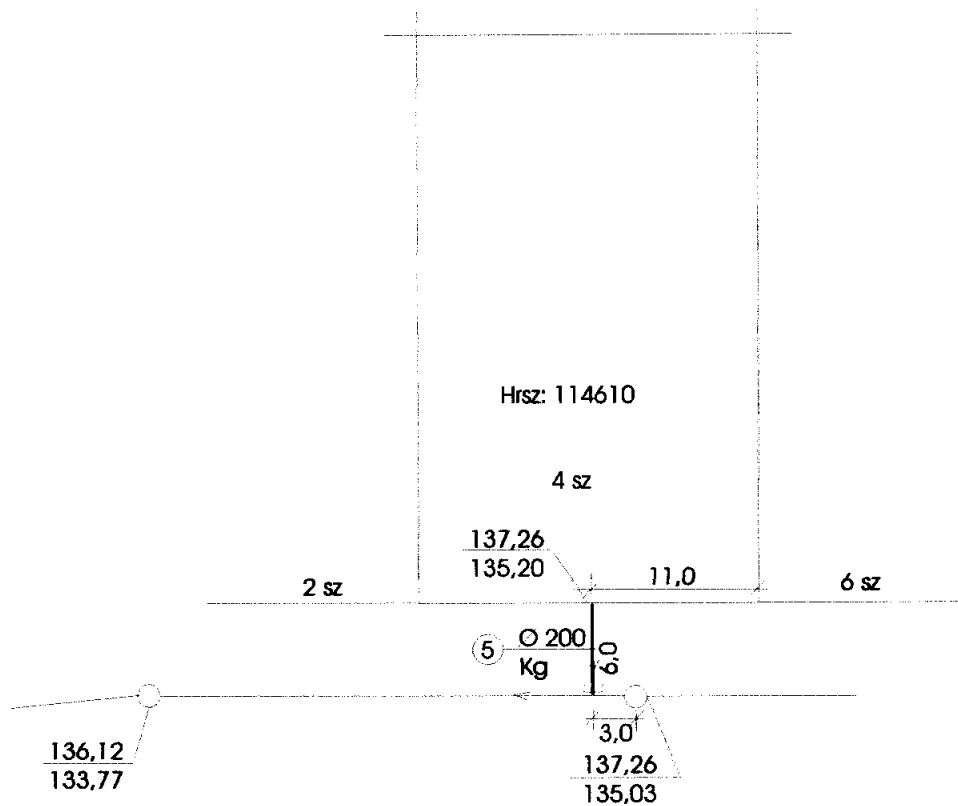

Átvizsgálta:

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Értékesítési igazgatóság


Ügyfélszolgálati Osztály

A vonatkozó előírásokat a 012059/2017
 ügyszámú levél tartalmazza.


67

————— Tervezett csatorna
 - - - - - Meglévő csatorna

CSATORNA TERV		CS-1
Építés helye	XVI. Ker. Monoki u4 sz	
Építtető	XVI. Ker Önkormányzat	Méretarány 1:500
Tervező	AKOND-KÖZMŰ KFT.	Dátum

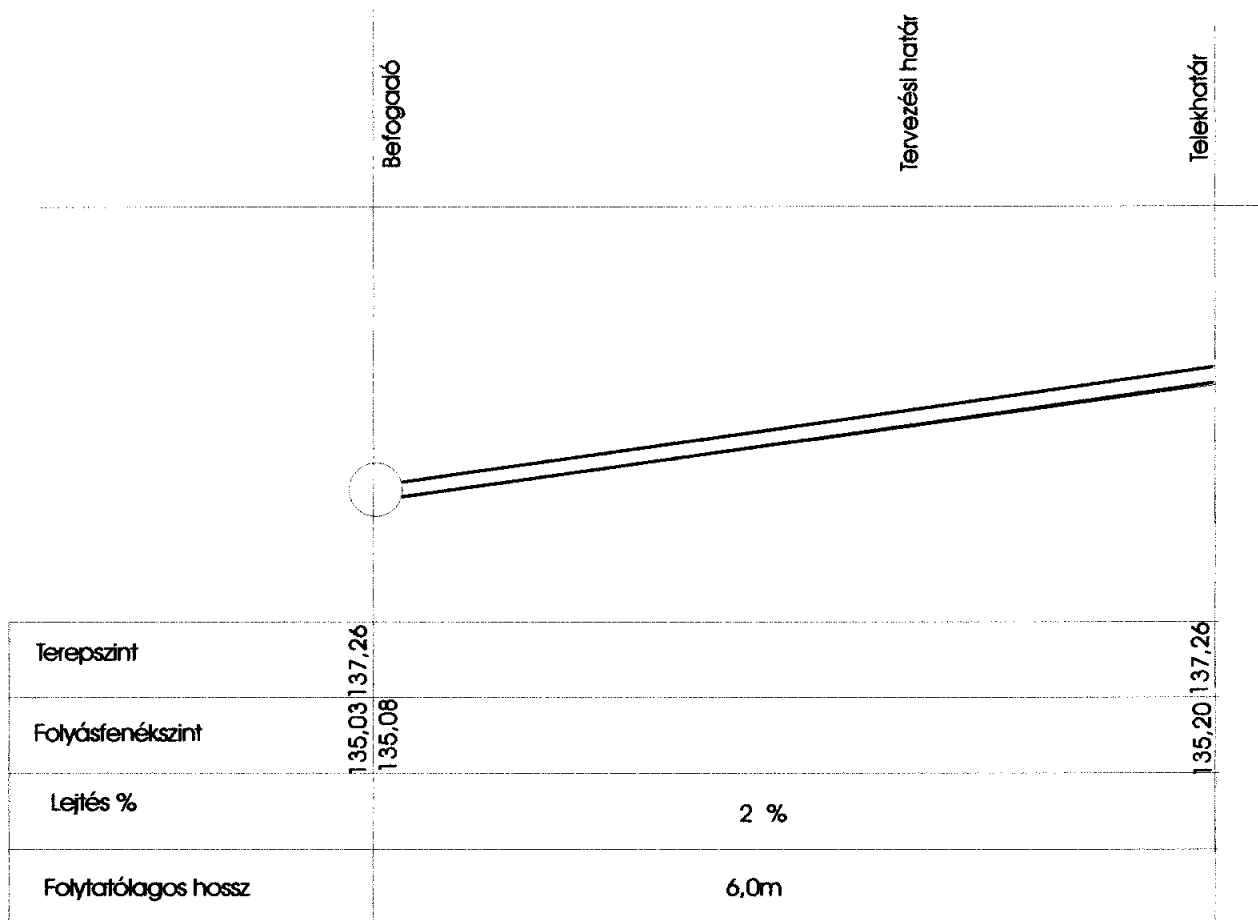


CSAT. HOSSZ-SZELVÉNY		CS-2
Építés helye XVI. Ker. Monoki u 4 sz		
Építető XVI. Ker. Önkormányzat	Méretarány 1:500	
Tervező VAKOND-KÖZMŰ KFT	Dátum	

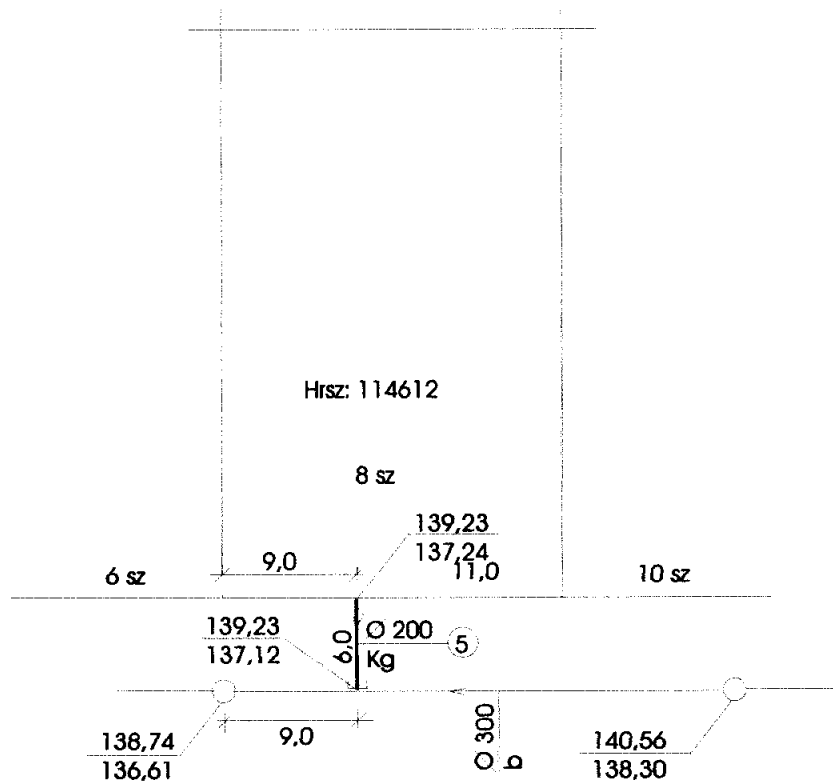

————— Tervezett csatorna
 - - - - - Meglévő csatorna

CSATORNA TERV		CS-1
Építés helye XVI. Ker. Monoki u 8 sz		
Építető XVI. Ker Önkormányzat	Méretarány 1:500	
Tervező VAKOND KÖZMŰ KFT		

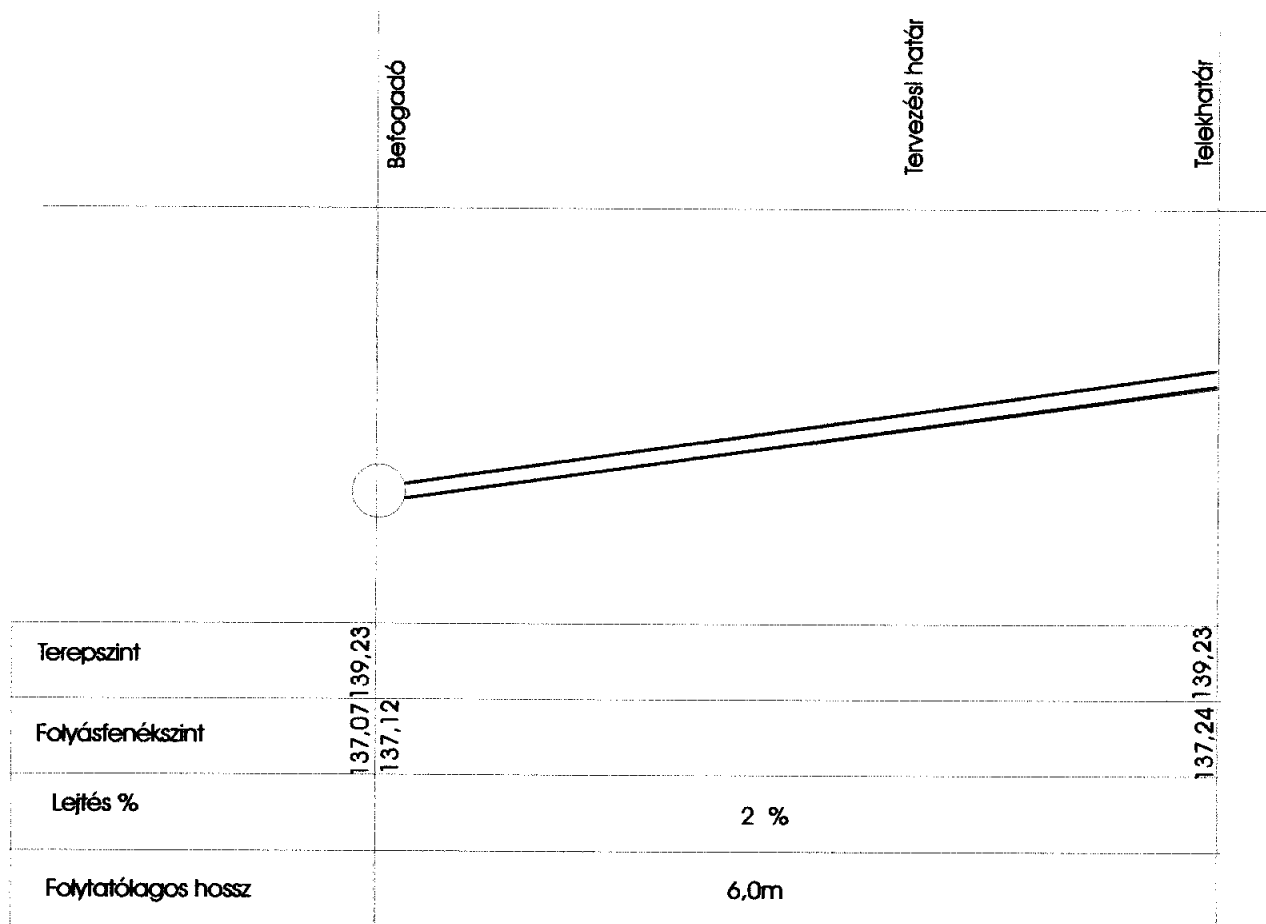

CSAT. HOSSZ-SZELVÉNY		CS-2
Építés helye XVI. Ker. Monoki u 8 sz		
Építető XVI. Ker. Önkormányzat	Méretarány 1:500	Dátum
Tervező KÖZMŰKFT.		