


Pince alaprajz M 1:50

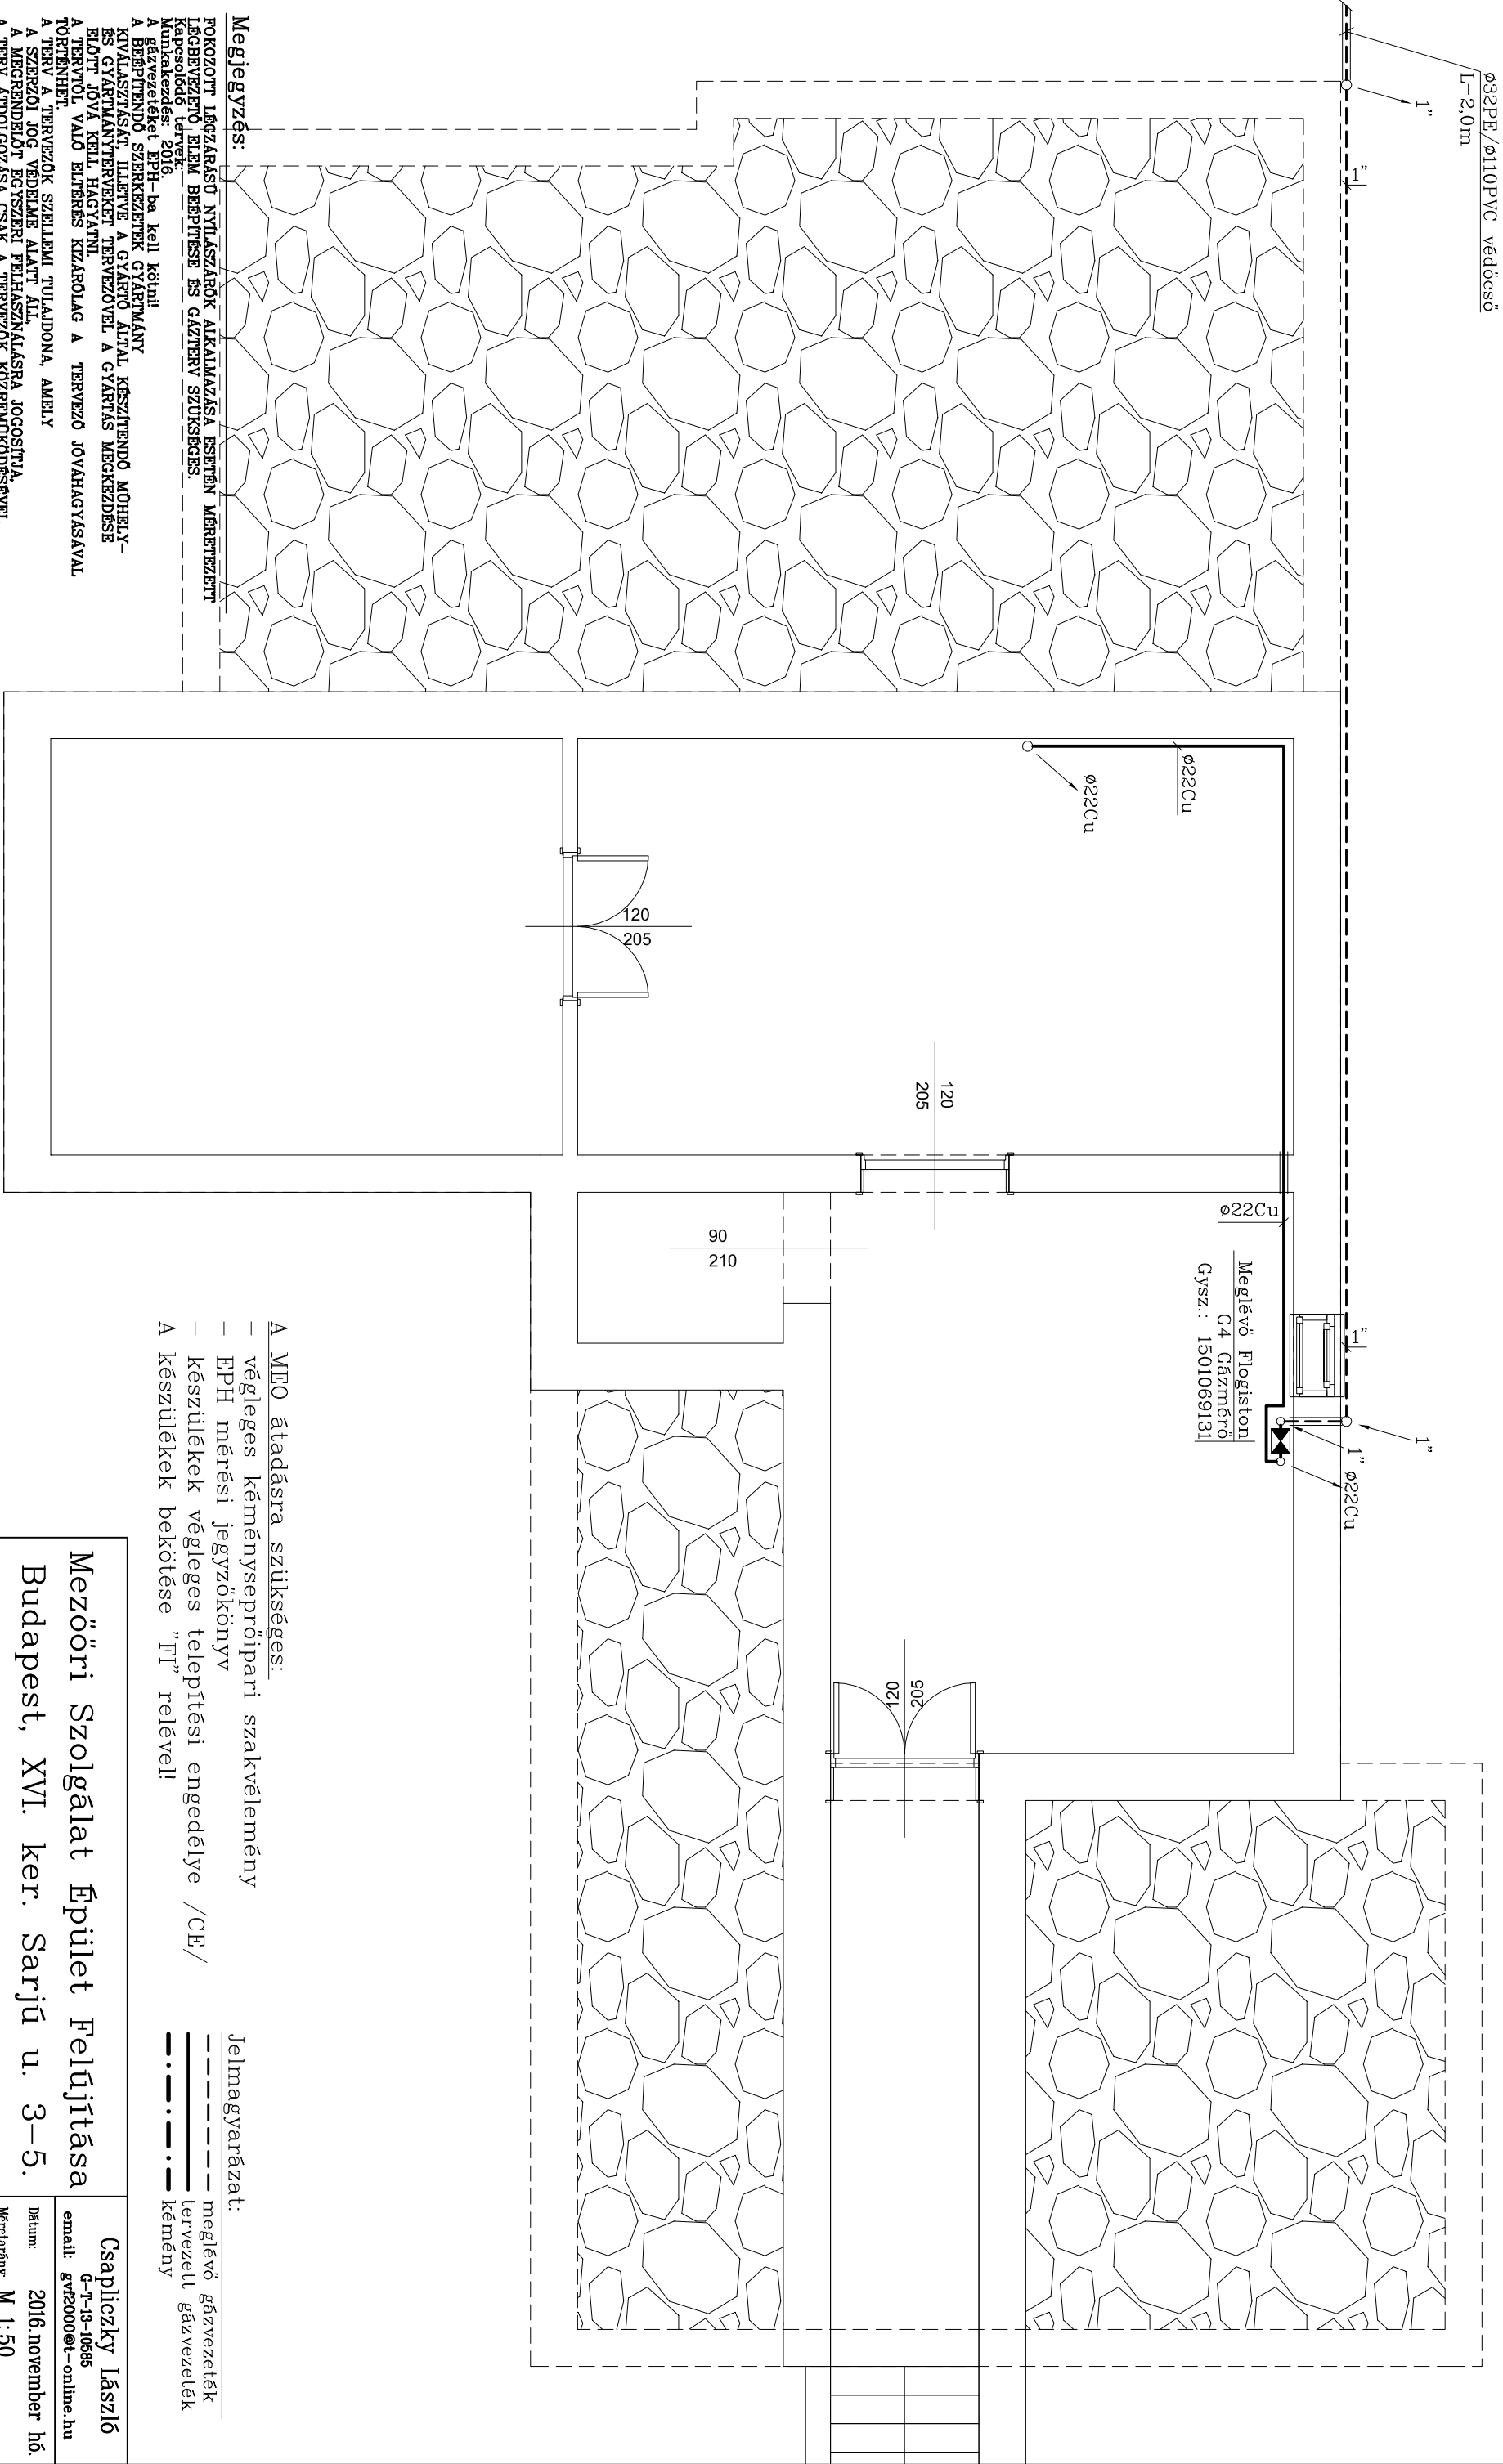

**Megjegyzés:**

FOKOZOTT LÉGZÁRÁSÚ NYILÁSZÁROK ALKALMAZÁSA ESETÉN MÉRTEZETT LÉGBEVEZETŐ ELEM BEÉPÍTÉSE ÉS GÁZTERV SZÜKSÉGES.

Kapcsolódó terv: Munkakezdés: 2016.

A gázvezeték EPH-ba kell kötni!

A BEÉPÍTENDŐ SZERKEZETEK GYÁRTMÁNY KIVÁLASZTÁSÁT, ILLETVE A GYÁRTÓ ALTAL KÉSZÍTENDŐ MOHÉLY- ÉS GYÁRTMÁNYTERVEKET TERVEZŐVEL A GYÁRTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT JÓVÁ KELL HAGYATNI.

A TERVOLT VÁLÓ ELTÉRÉS KIZÁRÓLAG A TERVEZŐ JOVAHAGYÁSÁVAL TÖRTÉNHEK.

A TERV A TERVEZŐK SZELLEMI TULAJDONA, AMELY A SZERZŐI JOG VÉDELME ALÁTT ÁLL.

A MEGRENDELŐT EGYISZERI FELHASZNÁLÁSRA JÓGOSÍTJA, A TERV ÁTADOLGÓZÁSA CSAK A TERVEZŐK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL, TERVEZŐI FELÜGYELET MELLETT TÖRTÉNHEK.

AZ ÉPÍTÉSZ KIVTELEI TERVEK EGYÜTT KEZELENDŐK A KAPCSOLÓDÓ STATIKAI, ÉPÍTÉSZETI ÉS VILÁGOS TERVEKKEL.

GÉPSZETI FAL ÉS FÖDÉMATYÓRÉSEK ÉPÍTÉSZETI TERVEKKEL.

EGYZETENDŐK

A MEO átadásra szükséges:

- végleges kéményseprőipari szakvélemény
- EPH mérési jegyzőkönyv
- készülékek végleges telepítési engedélye /CE/

A készülékek bekötése "Fl" relével!

Jelmagyarázat:

- meglévő gázvezeték
- tervezett gázvezeték
- ..... kémény

Csapliczky László

G-1-13-10386

email: gvt2000@t-online.hu

Dátum:

2016.november hó.

Méretarány:

M 1:50

Tervfajta:

Kiviteli

Munkaszám:

16\_198

Rajpszám:

GG-02

Mezőöri Szolgálat Épület Felújítása

Budapest, XVI. ker. Sarjú u. 3-5.

Hrsz.: 118720. Gázellátás

Pince alaprajz