


Helyszínrajz M 1:200

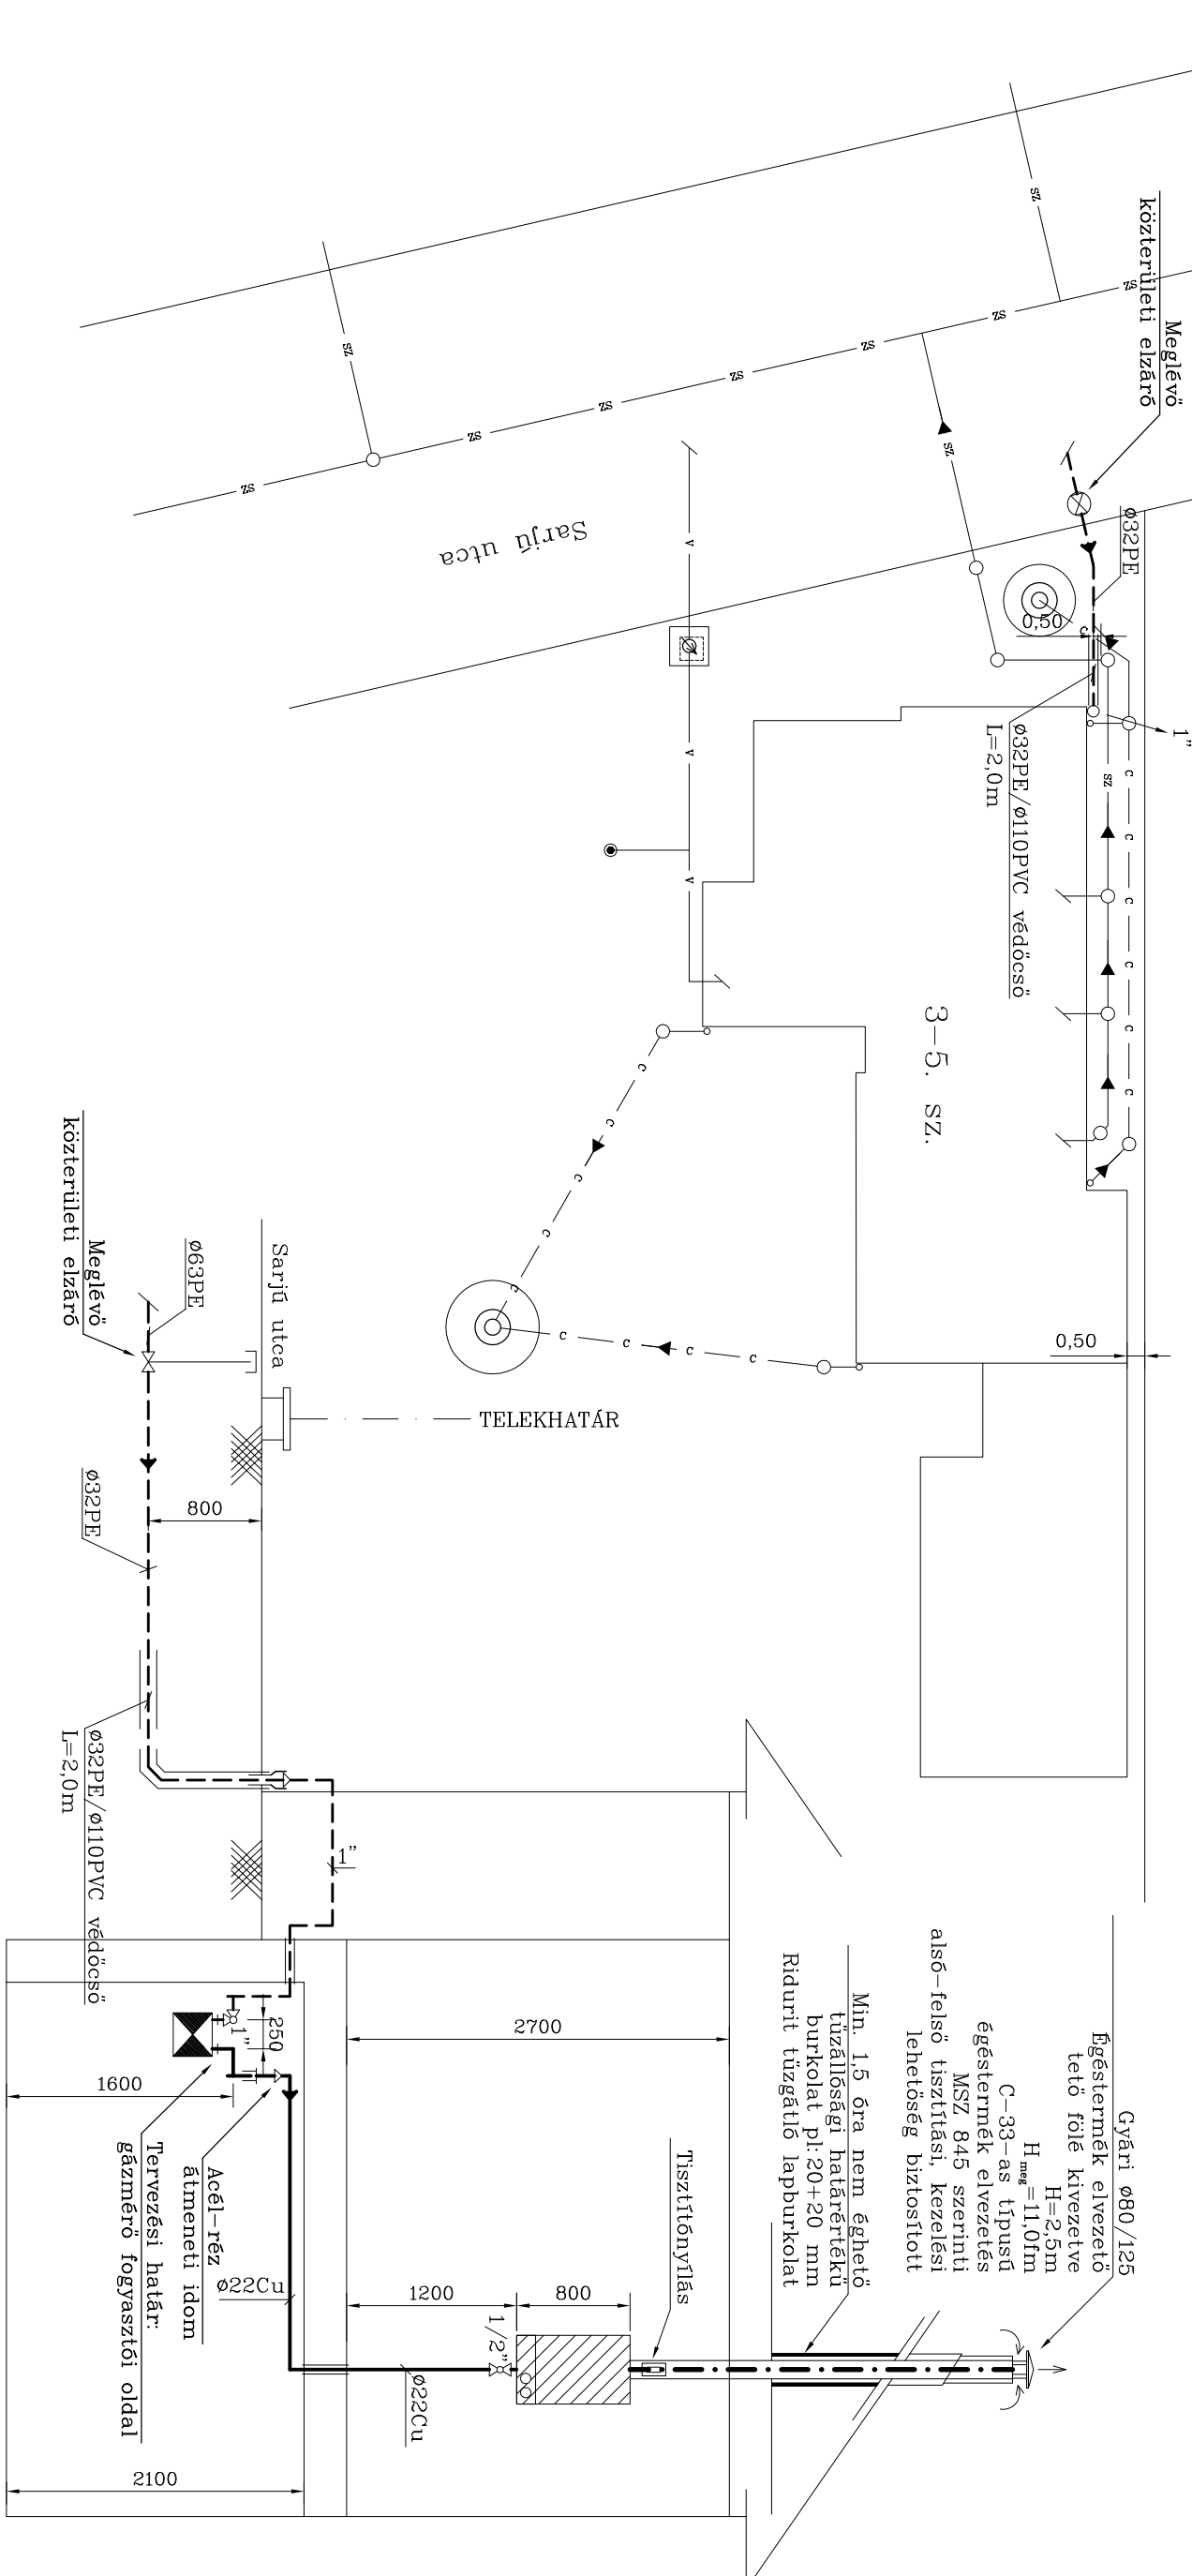

Függőleges csőterv M 1:50

| | |
|---------------|--|
| Gyári 080/125 | Égéstermék elvezető tűző fölé kivezetve H=2,5m H _{meg} =11,0fm C-33-as típusú égéstermék elvezetés MSZ 845 szerinti alsó-felső tisztítási, kezelési lehetőség biztosított |
|---------------|--|

Min. 1,5 óra nem elegendő
tűzállósági határérték
burkolat pi:20+20 mm
Ridurit tűzgátló lapburkolat

Tisztítónyi

120
Ø22Cu

amennyi adom
Tervezési határ:
gázmérő fogyasztói oldal

| | |
|-----------------------|--|
| ø32PE/ø110PVC védőcső | |
| L=2,0m | |

Meglévő Flogiston
G4 Gázmérő
Gysz.: 1501069131

| |
|---------------------------|
| Tervezett |
| Viessmann Vitodens 100/35 |
| 35,0 kW kond. falikazán |
| 3,88m ³ /h |

Jelmagyarázat

| | | |
|---------------------|-----------|------------|
| ----- | meglévő | gázvezeték |
| ===== | tervezett | gázvezeték |
| ---●---●---●---●--- | kémény | |

Megjegyzés:

[illegible]

A MEO átadásra szükséges:

- végleges kéményseprőipari szakvélemény
- EPH mérési jegyzőkönyv
- készülékek végleges telepítési engedélye /CE/
- készülékek bekötése "FI" relével!

Mezőöri Szolgálat Épület Felújítása

Budapest, XVI. ker. Sarjú u. 3-5

Hrsz.: 118720. Gázellátás

Helyszínrajz és hossz-szelvény

Csapliczky László
G-T-13-10585
email: gv12000@t-online.hu

| | |
|-------------|--------------------|
| Datum: | 2010. november 10. |
| Méretarány: | M 1:200/50 |
| Tervfajta: | Kiviteli |
| Munkaszám: | 16_198 |
| Rajzszám: | 01 |

GG-01