

SZEK-TERV BT.

**Budapest
Fuvallat u. 51.**

1163

Fővárosi Vízművek Zrt.

Mérnökszolgálati Osztály

Ügyintéző: Pöhl Tamás

Telefon: 465-2568

Fax: 349-1996

E-mail: tamas.pohl@vizmuvek.hu

E-közmű azonosító: 511222607

Tárgy: Budapest XVI. kerület, Szerű u. (Garat u. – Újszász u. között) útburkolat felújítás engedélyezési és kiviteli terv (TERVSZÁM: U-1/2018)

KÖZMŰNYILATKOZAT

Tisztelt Tervező!

A tárgyi munkával kapcsolatosan az alábbi nyilatkozatot adjuk:


- a létesítés érinti az üzemeltetésünkben lévő vízvezetéseket,
- jelen nyilatkozatunk az aláírásunktól számított két évig érvényes,
- a létesítés során kérjük az **MSZ 7487/2-80** szabványban megadott előírások, védőtávolságok betartását,
- a nyilvántartásunkban és a tervben szereplő adatok maradéktalan egyezőségéért, az egyéb közművekkel való egyeztetéséért, a szabványelőírások betartásáért a tervező tartozik felelősséggel,
- **a kivitelezés megkezdése előtt a dinamikus hatásokra érzékeny azbesztcement anyagú vezetékek feltárása minden esetben szükséges. a takarási mélység és pontos nyomvonal meghatározására. Fenntartjuk a jogunkat arra, hogy a feltárási eredmények ismeretében létesítményeink védelmére, átépítésére tegyünk előírást, melyet a tárgyi beruházás terhére kell elvégezni,**
- vezetékünknél pontos bemérése érdekében kérjük a feltárás megkezdése előtt 1 nappal Korcsik Sándort (Tel.: 465-2508, Közműnyilvántartó Csoport) értesíteni szíveskedjenek,
- **a vízvezetékek fölött a jelenlegi terepszinthez viszonyított 30 cm-nél nagyobb mértékű útpályaszint csökkenést nem engedélyezünk,**
- **a kivitelezés teljes időtartama alatt a vízvezetékek, bekötések fölött minimum 1,0 m földtakarást/védőtávolságot hagyni kell a vízvezetékek állagmegóvása érdekében, ellenkező esetben a vízvezeték átépítését kérjük, a tárgyi beruházás terhére,**
- **a parkolóhelyeket úgy kell kialakítani, hogy a vízvezetékek szerelvényei (tolózarak, tűzcsapok) megközelítése minden esetben lehetséges legyen,**
- a tervezett szilárd burkolatú utak területén bizonytalan mélységi elhelyezésű, dinamikus hatásokra különösen veszélyeztetett vezetékeink üzemelnek, ezért e helyeken az útépitési munkálatok során dinamikus hatásokkal járó gépi tömörítést (pl. vibrohenger) **nem engedélyezünk.** A megfelelő tömörítés érdekében több rétegű, kisméretű motoros kézi lapvibrátorral (Wacker) történő munkavégzéshez járulunk hozzá,
- szerelvényeinken, nyomvonalunkon földet tárolni még ideiglenes jelleggel sem lehet, szerelvényeink esetében a mindenkori megközelítés, működtetés lehetőségét folyamatosan biztosítani kell,
- amennyiben meglévő földalatti tűzcsapunk a tervezett szegély vonalába esik, vagy azt a forgalmi viszonyok indokolják, úgy azt a tárgyi beruházás terhére kivitelezett földfeletti kiviteliúrra kell átépíteni,
- amennyiben meglévő szerelvényeink a tervezett szegély, forgalomcsillapító küszöb, csomóponti kiemelés, középsziget vonalába esik, úgy azt a tárgyi beruházás terhére át kell építeni, forgalomcsillapító küszöb vízbekötés fölé nem kerülhet,

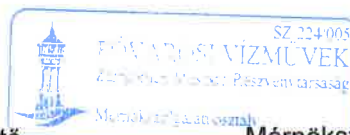
- a közlekedési létesítmények „Műszaki leírása” – külön tárgyalja a felszíni szerelvényeink építés-kivitelezési munka közbeni védelmét, megjelölését és a szintbehelyezéseket,
- fenntartjuk a jogot arra, hogy kivitelezés során a vízcsöveink állagának megóvása érdekében, szükség szerint további előírásokat tegyünk, melyekkel kapcsolatos feladatokat a tárgyi építés terhére kell elvégezni,
- kiemelt helyen hívják fel a kivitelező figyelmét a mind gyakoribbá váló szerelvényleburkolások elkerülésére, és a szerelvények működtetését lehetővé tevő alapozások építésére,
- **felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vízcsövünk fölé pollert, kandelábert, folyókát, víznyelőt, vízelvezető árkot, parkolásgátló oszlopot, fákat, korlátot, közúti jelzőtábla oszlopalapot stb. telepíteni tilos, ezek helyeit a kivitelezés megkezdése előtt minden esetben le kell egyeztetni a HÜK szakfelügyelőjével,**
- vezetékeink keresztezésénél és kutatóárkok létesítésénél kizárólagosan kézi földmunka végezhető,
- a meglévő vízcsövünk fölött lévő zöldfelületekre vonatkozó előírásaink:
 - o a zöldfelületek szegélyezése maximum 15 cm kiállású szegélyelemekkel történhet,
 - o vízvezetékek fölé, illetve védősávjába eső zöldfelületekre maximum 50-60 cm magasra növő növények ültethetők, melyeknek kis gyökérzetük van, azok a vezetékeinket nem érhetik el,
 - o esetleges vízcsőtörés, üzemzavar elhárítás esetén az FV Zrt. csak a szegélyfal helyreállítását és a földvisszatöltést vállalja, de a növényzet helyreállítását nem,
- **tájékoztatjuk Önöket arról, hogy munkakezdés bejelentés, munkaterület átadás, illetve műszaki átadás - átvétel ügyében a területi HÜK kirendeltségünk az illetékes,**
- a kivitelező a területileg illetékes Hálózatüzemeltetési Kirendeltség (HÜK) vezetőjétől **négy héttel** az utépitési munka kezdési időpontját megelőzően **írásban rendelve meg a felszíni szerelvényeink átvizsgálását.** A levizsgálást követően elvégezzük a szükséges javításokat, cseréket és pótlásokat. Az utépitési munka befejeztével közösen kell lejárni a területet és ellenőrizni szükséges szerelvényeink meglétét és működőképességét. Előbbiek hiányában nem tudunk az átadáshoz hozzájárulni,
- a területileg illetékes „Hálózatüzemeltetési Kirendeltség” (HÜK):
Észak-pesti HÜK, Vezetője: Tóth Csaba, Címe: Bp. IV. Váci út 102. II. kapu
Telefon: 435-3945, Mobil: 06-30-9-325-288,
A munkavégzés a HÜK képviselőjének szakfelügyelete mellett végezhető el, melyet a kivitelezés megkezdése előtt 1 hónappal írásban kell kérni.
- **A munkálatok során esetlegesen előforduló anyagi károkozásból származó költségek Társaságunkat nem terhelhetik, minden előírásunk betartása mellett, az utépités alatt és az azt követő egy éven belül bekövetkező vízcső sérülés esetén – amennyiben az a tárgyi munkára vezethető vissza – azért az út kivitelezője a felelős.**


**Felhívjuk a figyelmet arra, hogy engedély nélkül a közterületi tűzcsapokról vizet vételezni TILOS.
A vízvételhez szükséges engedély beszerzése ügyében forduljanak Ügyfélszolgálati Irodánkhoz.**

Kérjük, hogy jelen nyilatkozatunkat a kiviteli tervdokumentációhoz csatolni szíveskedjenek.

Budapest, 2018. március 13.


Tóth Zsolt
Mérnökszolgálati osztályvezető


SZ. 224-005
FŐVÁROSI VÍZMŰVEK
Zrt. Budapesti Vízmű Rt. részvénysége
Mérnökszolgálati osztály


Kiss György
Mérnökszolgálati osztályvezető-helyettes