Strukturált hálózati rendszerterv

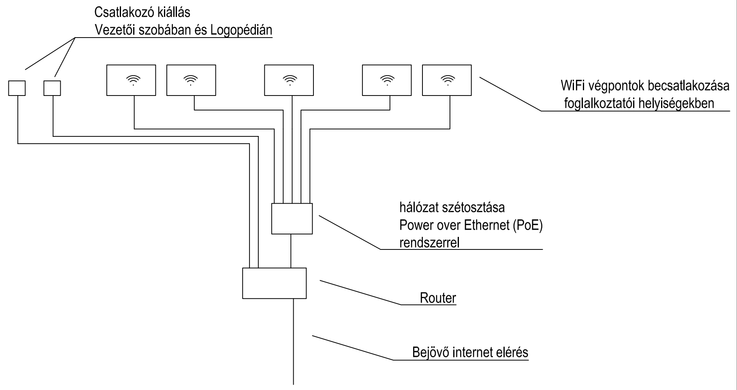

MEGJEGYZÉSEK / scripts

- Az épület ±0,00 szintje a bejárati előtér jelenlegi padlószintjeként lett meghatározva
- Mindennemű kivitelezés, csak jóváhagyott statikai szakvélemény meglétében kezdhető meg!
- A fejlesztés keretében az épület homlokzataira utólagos hőszigetelő rendszer kerül. Ennek keretében a kültéri meglévő-megmaradó, homlokzati falon vezetett gázvezetések körül három oldalról vakolt, szakaszonként szellőztetett módon kell kialakítani a homlokzati hőszigetelő rendszert!
- A hőszigetelési rendszer kialakításánál, a tűzvédelmi műleírásban foglaltak betartása kötelező!
- A tervezett padló szintjei megegyeznek a meglévő padló szintekkel.
- A szükséges gyártmánytervek elkészítése kivitelezői feladat. Az elkészített gyártmánytervek kizárólag generál tervezői jóváhagyás után adhatók gyártásba.
- Jelen kiviteli terv egyúzz kezelendő a többi építész és szakági tervekkel, műszaki leírásokkal, költségvetésekkel, stb.
- Minden méret a helyszínen ellenőrizendő.
- A kiviteli terv készítése során fizikai feltárásokat nem végeztünk, a kivitelezés során ezek befolyásolhatják a kiviteli tervet.

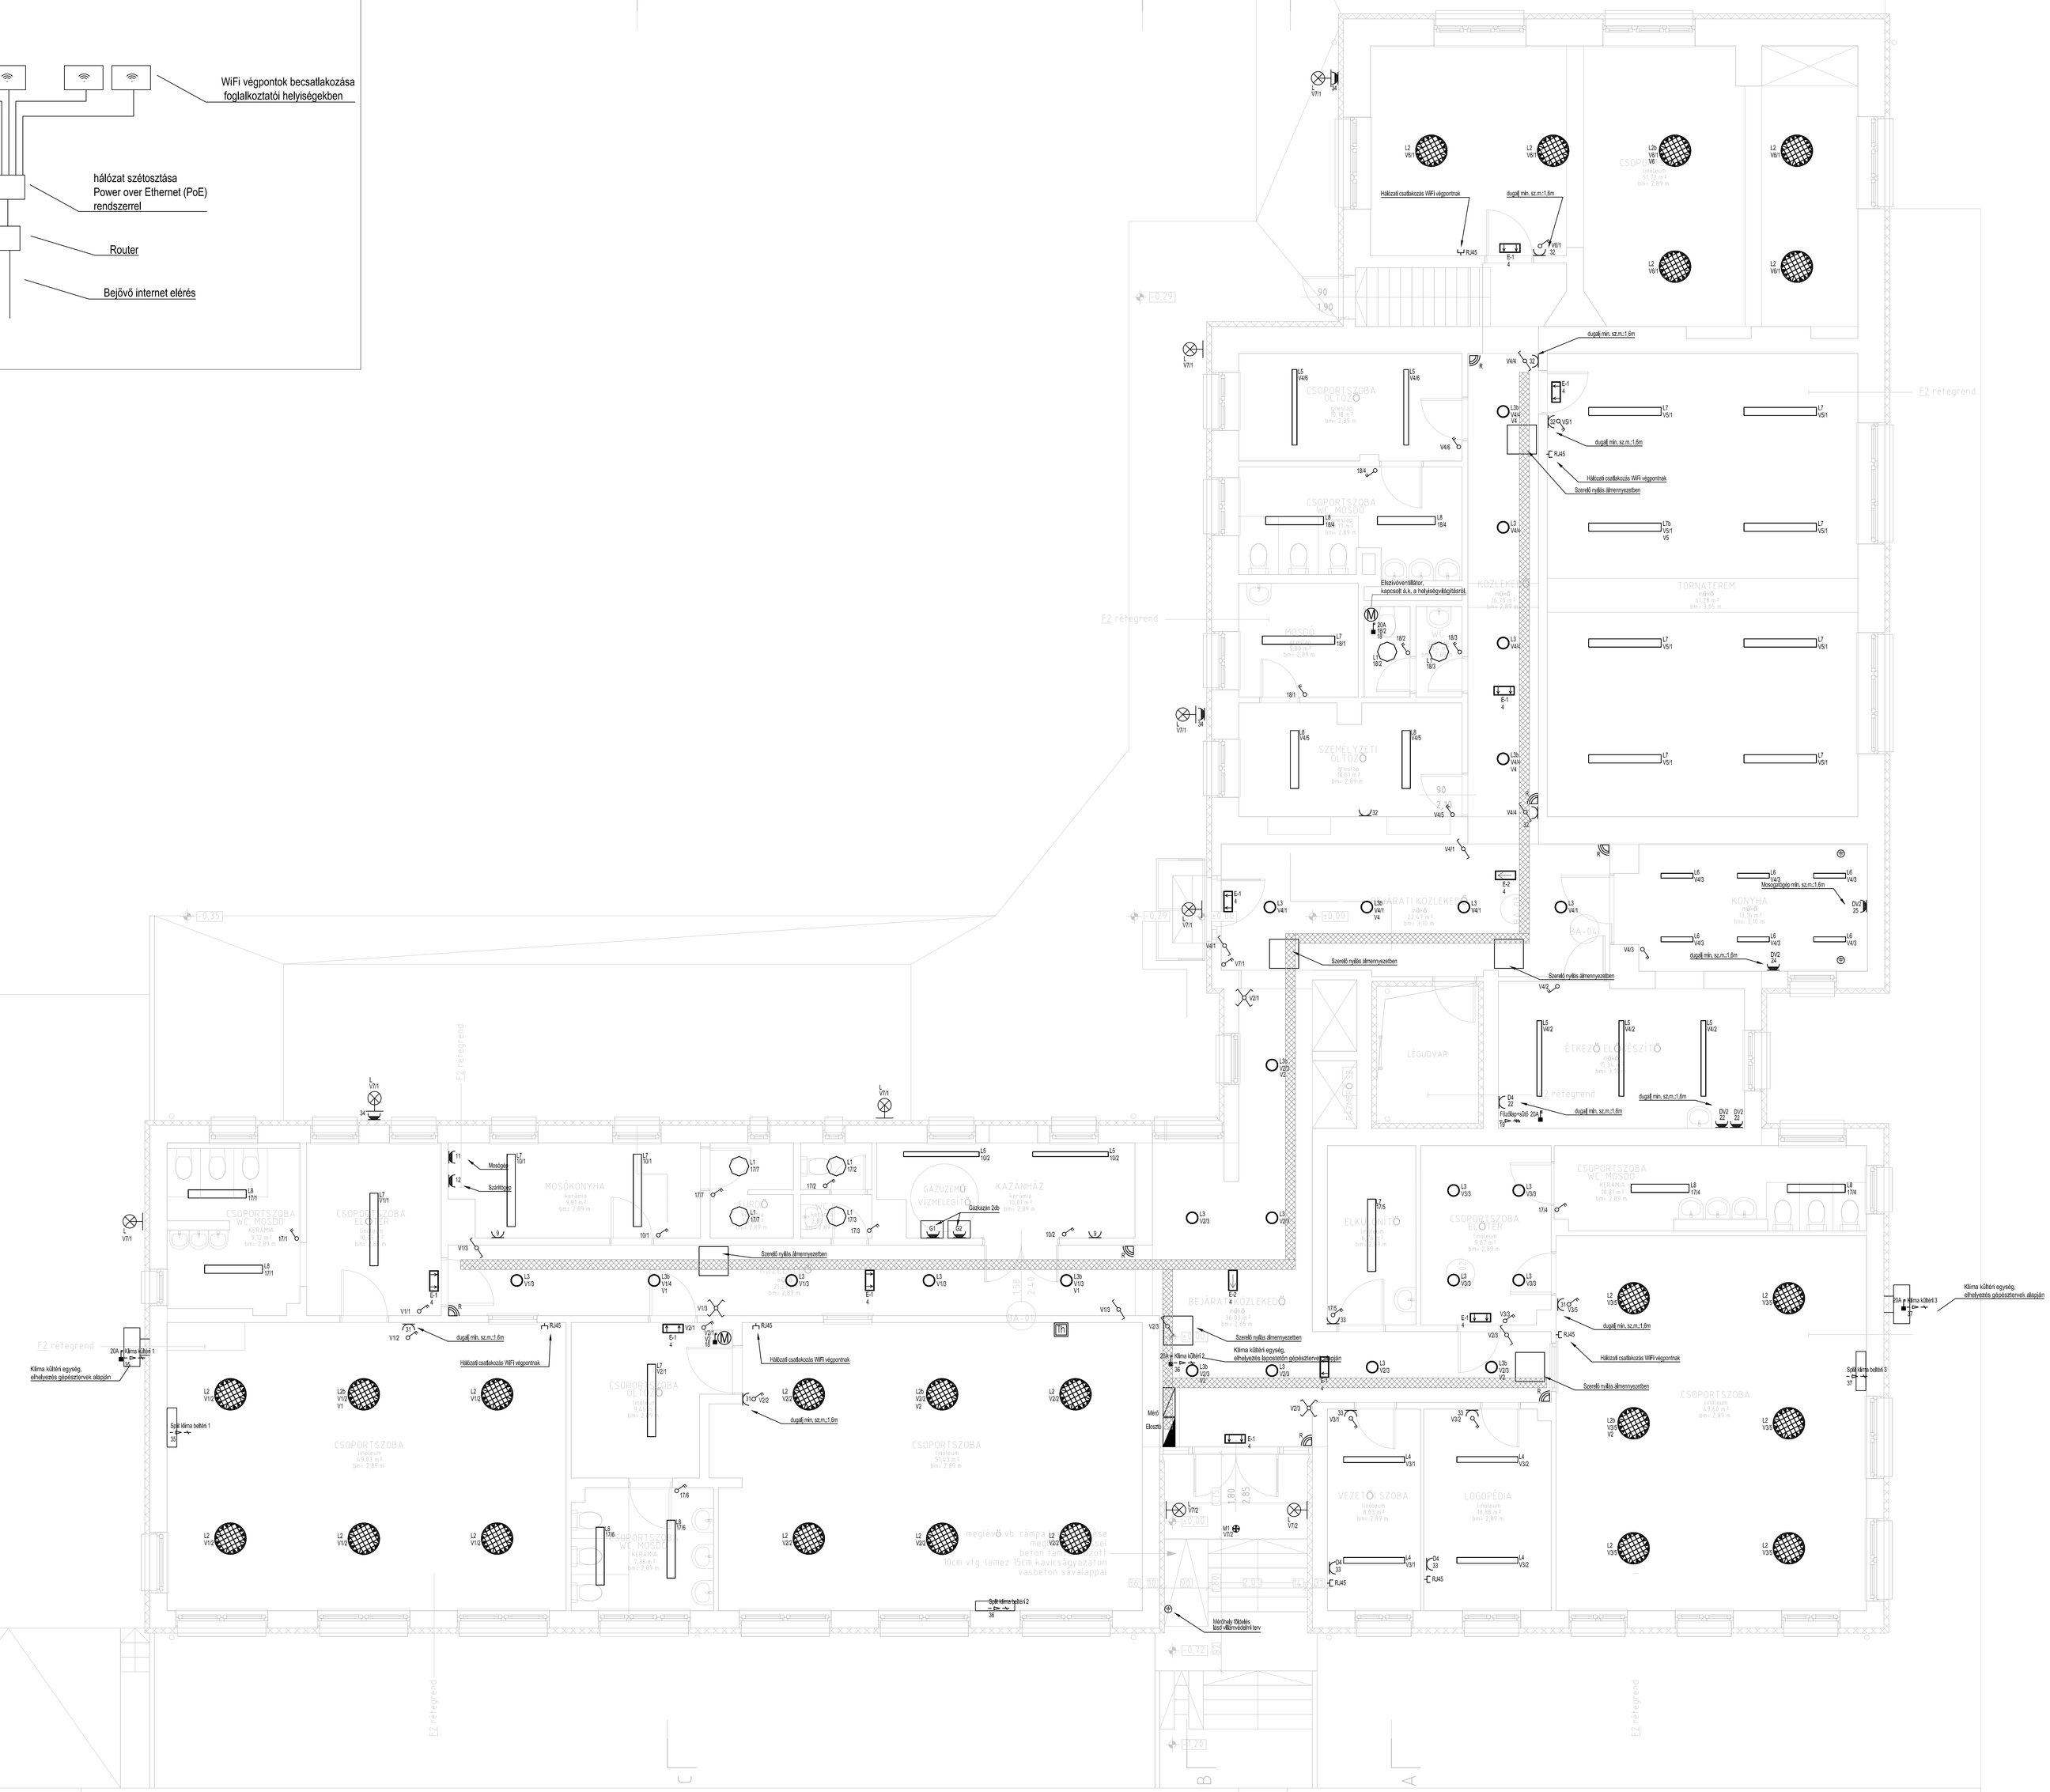
A
B
C
D
+0.61
+0.29
+0.35
+0.00
-0.20
-0.71
-0.80
CSOPORTSZOBA
ÖLTÖZŐ
CSOPORTSZOBA
MOSDÓ
SZEMÉLYZETI
ÖLTÖZŐ
CSOPORTSZOBA
CSOPORTSZOBA
CSOPORTSZOBA