A tervezett munkák érintik az ELMŰ Hálózati Kft. hálózatát. A villamosmű biztonsági övezetébe történő behatolás módjára, a megközelítések és keresztezések kialakítására a vonatkozó előírások szerinti kiviteli terveket kérjük, hogy a beruházó készíttesse el, és jóváhagyásra szíveskedjen bemutatni. Jóváhagyott tervek hiányában a biztonsági övezetbe történő munkavégzéshez nem járulunk hozzá. Jelen záradék „közműnyilatkozat"-tal együtt érvényes.

Közműegyeztetve, ÉRINTI a
[✓ 1], 10, [✓ 20], 30, 35, 120 kV-os hálózatot ill. hírközlő kábelt.

ELMŰ Hálózati Kft.
Hálózati dokumentációs osztály
Érvényes: 2014 NOV 03. + 6 hónap
Tel.: 06-1/238-1532, Fax: 06-1/238-1949
Ügyintéző: ....

Gázvezetéktől mért 2 m-en belül gépi földmunka
nem végezhető. Kérjük felszíni szerelvényeink
szintbehelyezését. A beruházó útépítési
szándékának bejelentése a kivitelezés előtt
6 hónappal: [✓ SZÜKSÉGES] NEM SZÜKSÉGES

2016 MÁRC 02

Közműnyilatkozatunk megkérése:
[✓ SZÜKSÉGES] NEM SZÜKSÉGES
Szakfelügyelet megrendelése:
[✓ SZÜKSÉGES] NEM SZÜKSÉGES

…Földgázelosztási Kft.
műszaki osztály
2

ELMŰ Hálózati Kft.
Hálózati dokumentációs osztály
Érvényes: 2015 MÁRC 02. + 6 hónap
Tel.: 06-1/238-1759; Fax: 06-1/238-1949
Ügyintéző: ....

Közműegyeztetve

ÉRINTI az ELMŰ Hálózati Kft. [✓ 1], 10, [✓ 20], 30, 35, 120 kV-os hálózatát ill. a hírközlő kábelt.
A kivitelező köteles a munkakezdést (15 nappal korábban) az üzemeltetőnél bejelenteni és szakfelügyeletet kérni
A lebélyegzett terv a közműegyeztetési nyilatkozattal együtt érvényes.
Kábelsértés esetén a 06-1-238-3509-es telefonszámon kell értesíteni az áramszolgáltatót.

ELMŰ Hálózati Kft.
Hálózati dokumentációs osztály
Érvényes: 2016 MÁRC 23. + 6 hónap
Tel.: 06-1/238-1759; Fax: 06-1/238-1949
Ügyintéző: ....

Gázvezetéktől mért 2 m-en belül gépi földmunka
nem végezhető. Kérjük felszíni szerelvényeink
szintbehelyezését. A beruházó útépítési
szándékának bejelentése a kivitelezés előtt
6 hónappal: [✓ SZÜKSÉGES] NEM SZÜKSÉGES

2015 FEBR 12

Közműnyilatkozatunk megkérése:
[✓ SZÜKSÉGES] NEM SZÜKSÉGES
Szakfelügyelet megrendelése:
[✓ SZÜKSÉGES] NEM SZÜKSÉGES

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.
műszaki osztály
2.

A tervezett munka a Fővárosi Vízművek Zrt. létesítményeit érinti. SZ063/002
Az építésből kifolyólag esetleg később befolyó károkért az építtető anyagilag felelős.
VEZETÉKEINKET KERESZTEZVE SAJTOLNI,
FÚRNI CSAK KIZÁRÓLAG KÜLÖN ENGEDÉLYÜNKKEL LEHET!

2012 -05- 25

A vízcsőhálózat közölt adatai tájékoztató jellegűek, azokat a helyszínen szerelvények bemérésével és kutatóárokkal ellenőrizni kell.
A házi bekötéseket és azok helyét a helyszínen kell felkutatni.
Fővárosi Vízművek Zrt.

UPC Magyarország Kft.
1092 Budapest, Kinizsi u.30-36. T:456-2600
ikt. szám

A tervezett munka a jelenleg meglévő létesítményeinket

NEM ÉRINTI

Az egyeztetés 180 napig érvényes!
Budapest, 200.. .... hó .... nap
előadó:
ELLENŐRIZVE 2012 MÁJ 29.

A tervezett munka hálózatunkat
érinti, szakfelügyelet kötelező!

Magyar Telekom
Magyar Telekom Nyrt.
Műszaki Szolgáltatások Igazgatóság
Közép-magyarországi szolgáltatási központ Közműegyeztetés
Cím: 1073 Budapest, Dob u. 78.
Postacím:
1541 Budapest
Tel.: (1) 462 1462,
Fax: (1) 462 1465

Kelt: 2012 MÁJ. 30

Figyelem! A kiviteli munka csak távközlési szakfelügyelet mellett végezhető.
Távközlési közműegyeztetésünk a csatolt ______ számú Közműegyeztetési jegyzőkönyvünkkel együtt 1 évig érvényes.

______ Közműegyeztető 924

A tervezett munkák érintik az ELMŰ Hálózati Kft. hálózatát. A villamosmű biztonsági övezetébe történő behatolás módjára, a megközelítések és keresztezések kialakítására a vonatkozó előírások szerinti kiviteli terveket kérjük, hogy a beruházó készíttesse el és jóváhagyásra szíveskedjen bemutatni. Jóváhagyott tervek hiányában a biztonsági övezetbe történő munkavégzéshez nem járulunk hozzá. Jelen záradék „közműnyilatkozat”-tal együtt érvényes.

Közműegyeztetve, ÉRINTI a
[✓ 1], 10, [✓ 20]-~~30, 35, 120~~ kV-os hálózatot ill. hírközlő kábelt.
Érvényessége 6 hónap.

ELMŰ-ÉMÁSZ [illegible]
Hálózati [illegible]
Budapest, Kresz Géza u. 3-5.

Érvényes: 2012 MÁJ 31.
Tel.: 06-1/238-1332; Fax: 06-1/238-1[illegible]
Ügyintéző: ....

Felhívjuk a figyelmét, hogy a csatornázási munkálatokhoz társaságunk építési hozzájárulását külön meg kell kérni.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Érvényes a mai naptól számított 1 évig!

2012 JÚN 11.

Ügyfélszolgálati Iroda
1087 Budapest, Kerepesi út 19.
81

A tervezett létesítmény meglévő víziközmű közhálózatunkat [illegible]
A tevékenység során jelentkező talajvíz, rétegvíz közcsatornába ill. üzemeltetésünkben lévő árokhálózatba való bevezetéséhez Részvénytársaságunk külön engedélyét kell kérni! A munkakezdést az FCSM Zrt. Ügyfélszolgálati Irodán (1087 Bp., Kerepesi út 19.) 48 órával korábban írásban be kell jelenteni. A kivitelezés során a víziközmű közhálózatban okozott károkért a kivitelező és a beruházó felelős. A kiviteli terven szereplő víziközmű közhálózati adatokért a tervező felelős!

Gázvezetéktől mért 2 m-en belül gépi földmunka nem végezhető. Kérjük felszíni szerelvényeink szintbehelyezését. A beruházó útépítési szándékának bejelentése a kivitelezés előtt 6 hónappal: [✓ SZÜKSÉGES] NEM SZÜKSÉGES

2012 JUN. 04

Közműnyilatkozatunk megkérése:
[✓ SZÜKSÉGES] NEM SZÜKSÉGES
Szakfelügyelet megrendelése:
[✓ SZÜKSÉGES] NEM SZÜKSÉGES

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.
műszaki osztály
5.

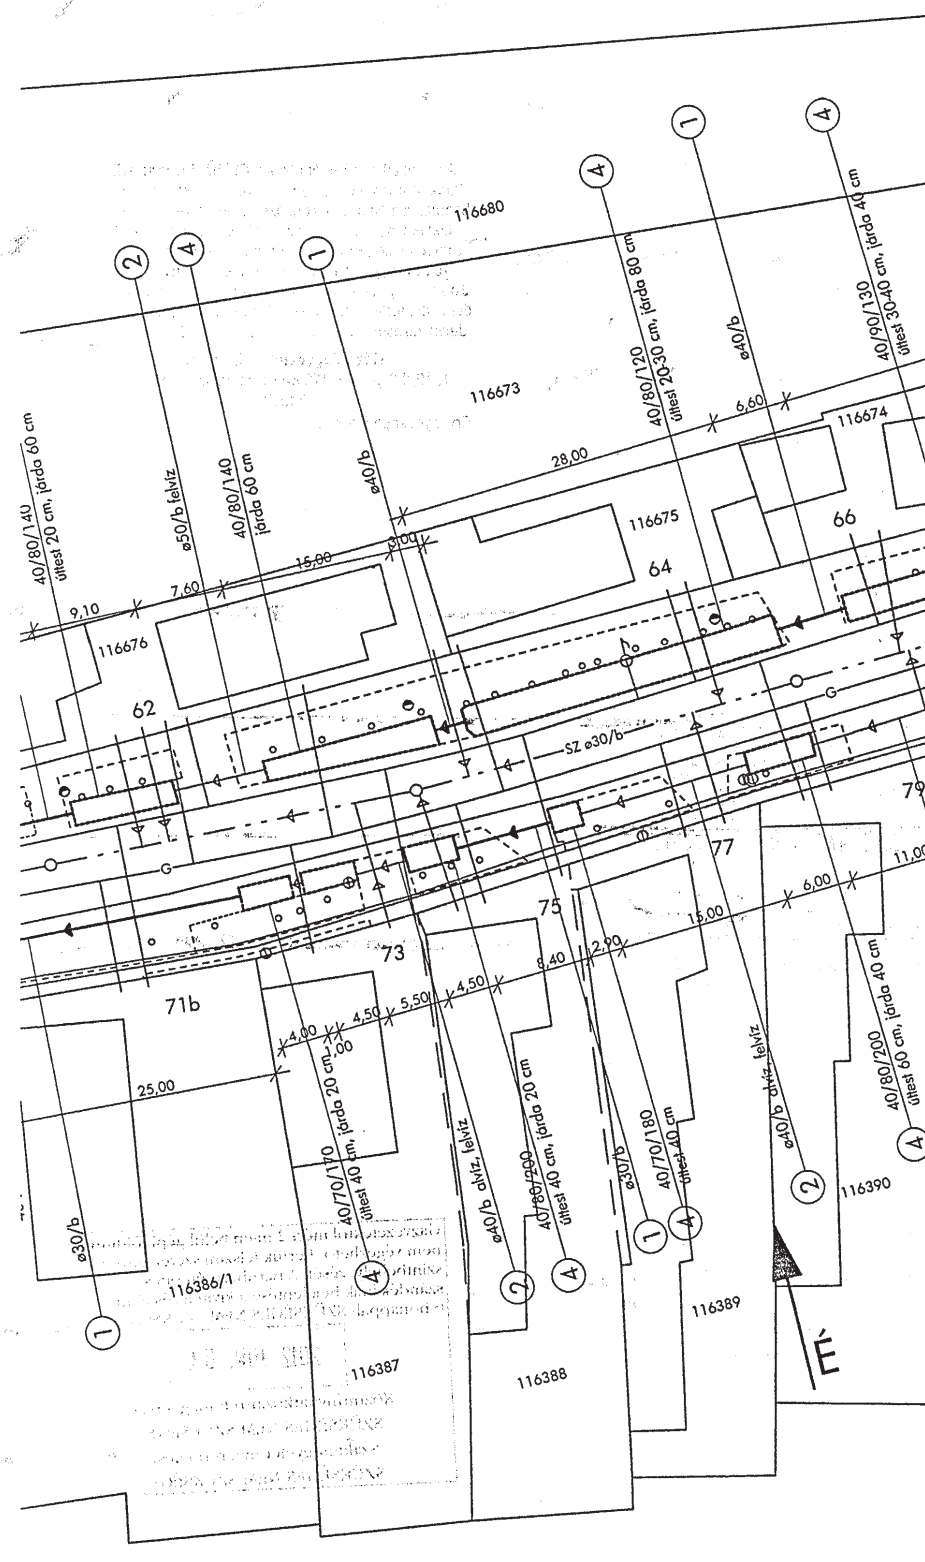
116680
116673
116674
116675
116676
116386/1
116387
116388
116389
116390
62
64
66
71b
73
75
77
79
É
40/80/140 úttest 20 cm, járda 60 cm
ø50/b felvíz
40/80/140 járda 60 cm
ø40/b
40/80/120 úttest 20-30 cm, járda 80 cm
ø40/b
40/90/130 úttest 30-40 cm, járda 40 cm
28,00
6,60
15,00
3,00
7,60
9,10
SZ ø30/b
G
25,00
4,00
4,50
1,00
5,50
4,50
8,40
2,90
15,00
6,00
11,00
ø30/b
40/70/170 úttest 40 cm, járda 20 cm
ø40/b alvíz, felvíz
40/80/200 úttest 40 cm, járda 20 cm
ø30/b
40/70/180 úttest 40 cm
ø40/b alvíz, felvíz
40/80/200 úttest 60 cm, járda 40 cm
①
②
④

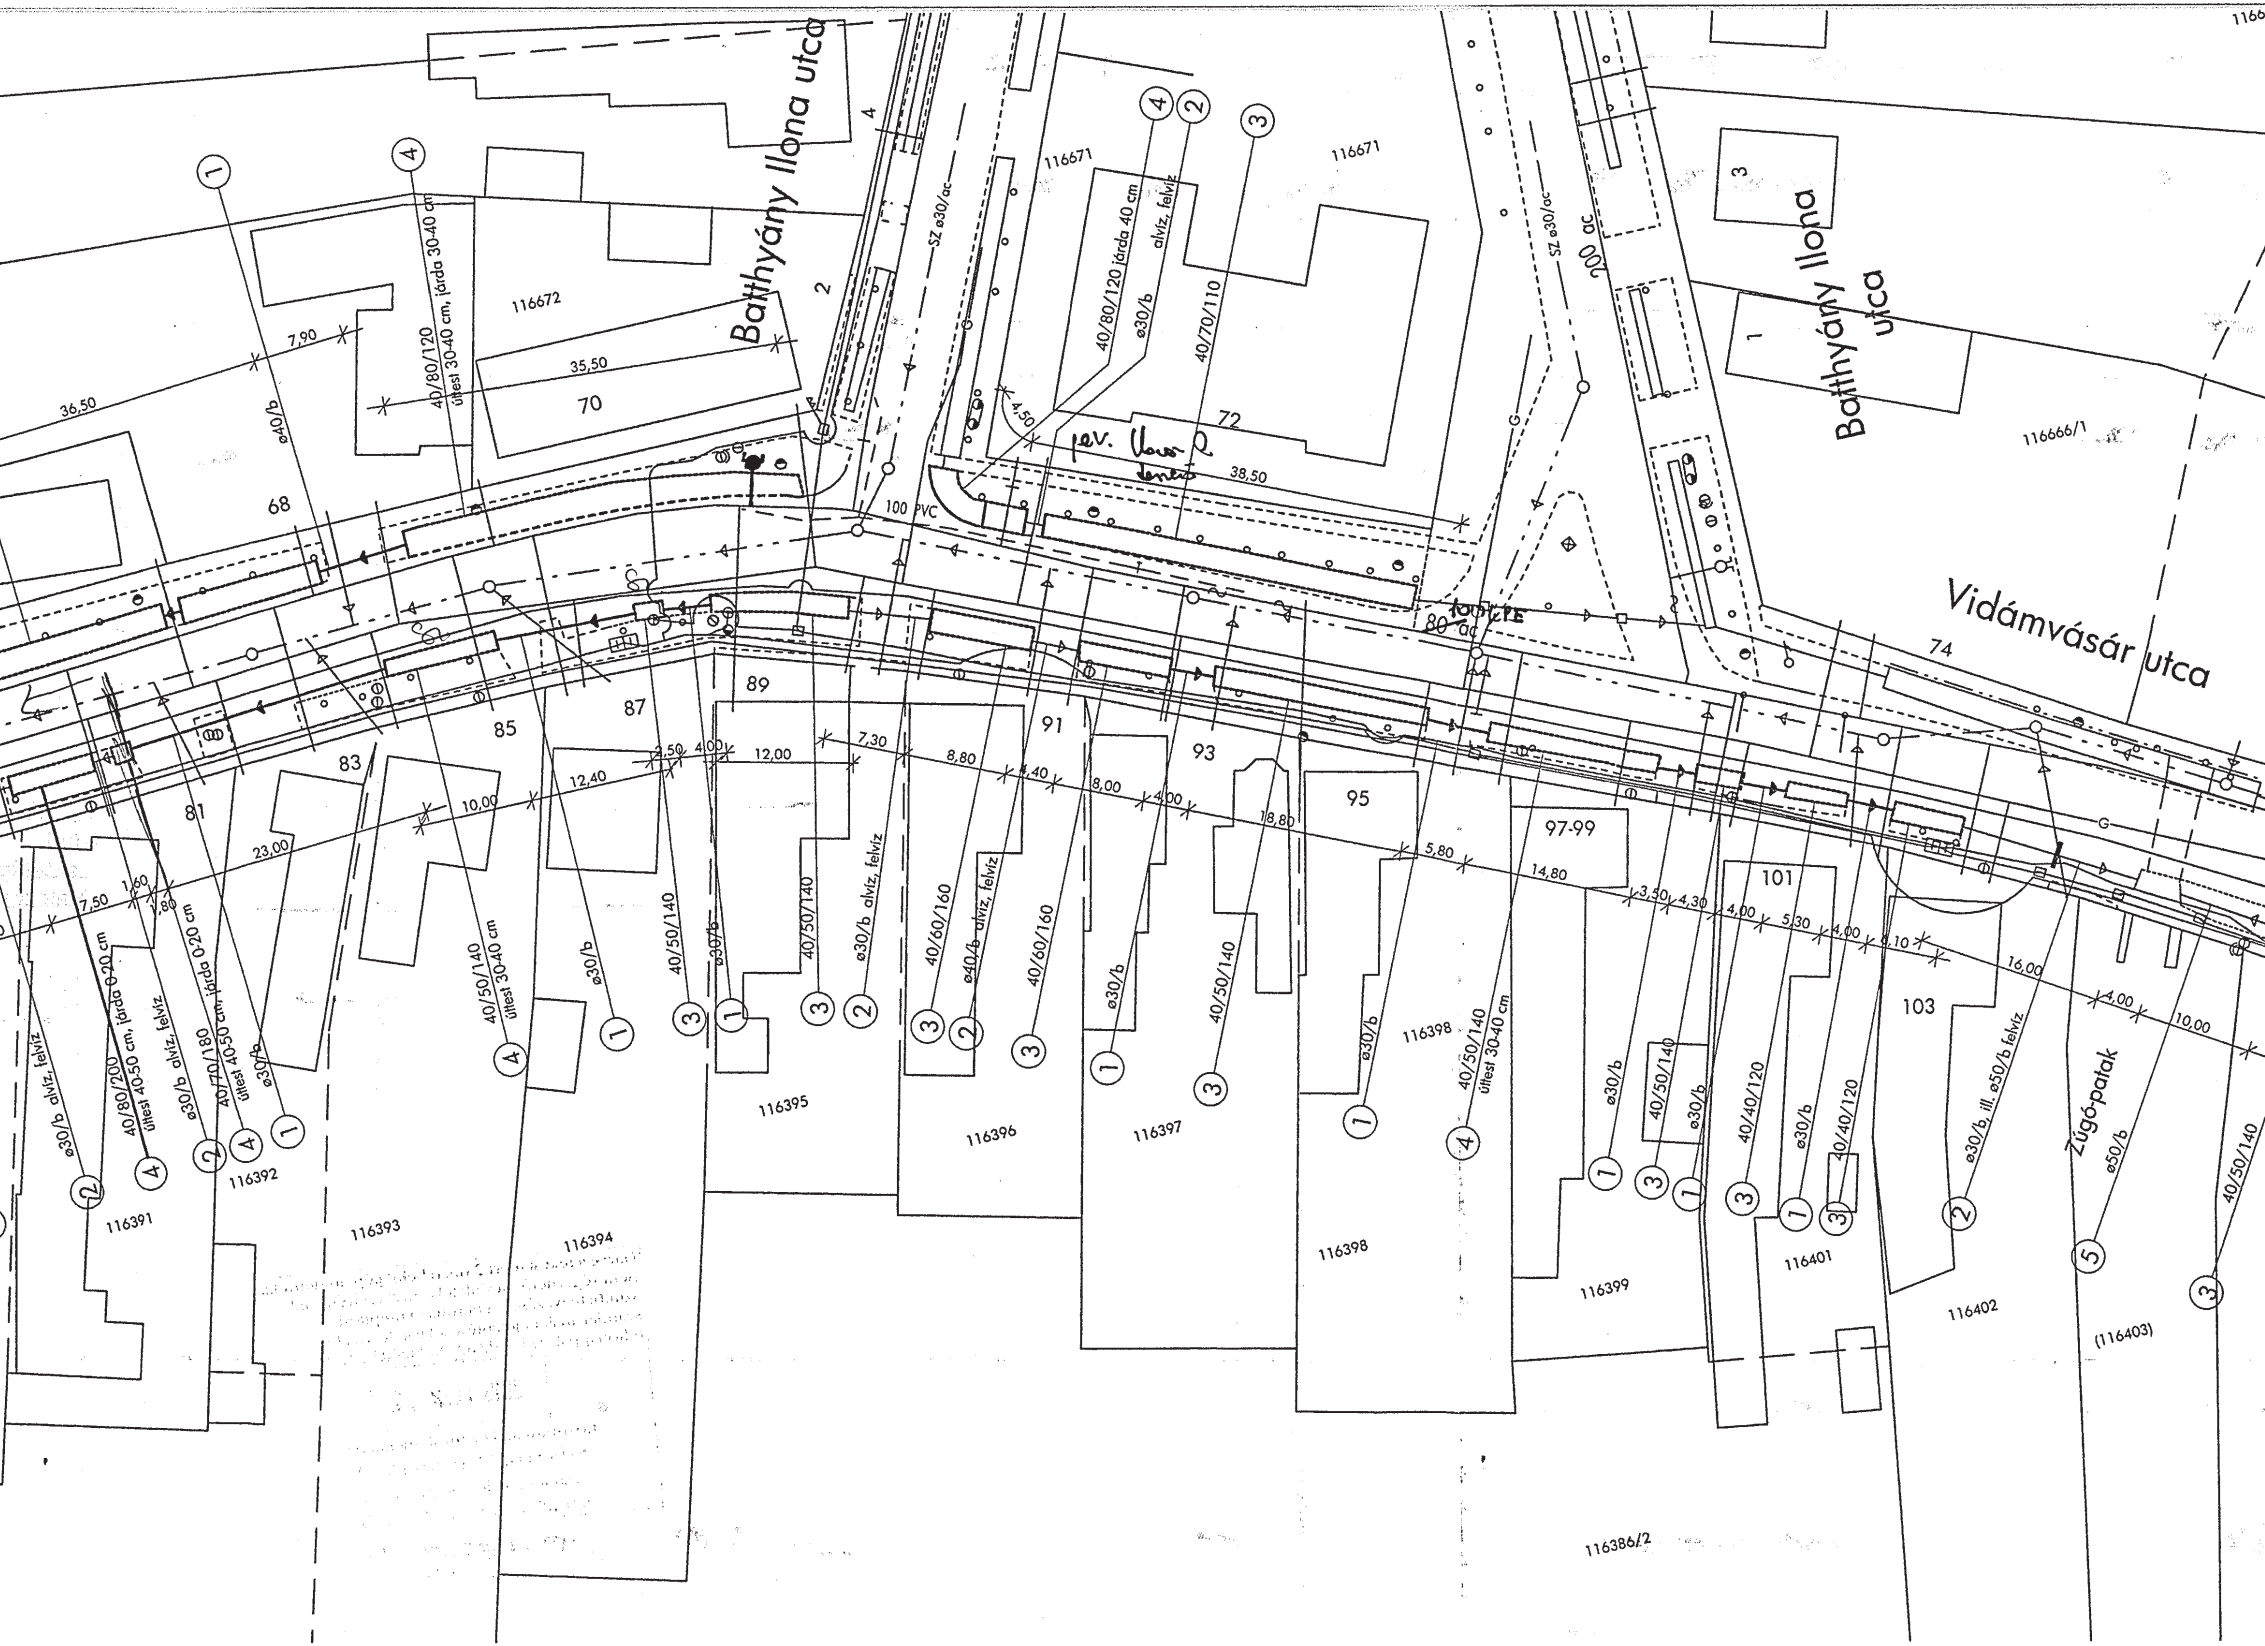
Batthyány Ilona utca
Batthyány Ilona utca
Vidámvásár utca
Zúgó-patak
pev. Vonal
116672
116671
116671
116666/1
116391
116392
116393
116394
116395
116396
116397
116398
116398
116399
116401
116402
(116403)
116386/2
68
70
72
74
81
83
85
87
89
91
93
95
97-99
101
103
36,50
7,90
35,50
38,50
23,00
7,50
1,60
10,00
12,40
2,50
4,00
12,00
7,30
8,80
4,40
8,00
4,00
18,80
5,80
14,80
3,50
4,30
4,00
5,30
4,00
6,10
16,00
4,00
10,00
4,50
100 PVC
80 ac
SZ ø30/ac
SZ ø30/ac
200 ac
ø40/b
40/80/120 útest 30-40 cm, járda 30-40 cm
40/80/120 járda 40 cm
ø30/b
alvíz, felvíz
40/70/110
ø30/b alvíz, felvíz
40/80/200 útest 40-50 cm, járda 0-20 cm
ø30/b alvíz, felvíz
40/70/180 útest 40-50 cm, járda 0-20 cm
ø30/b
40/50/140 útest 30-40 cm
ø30/b
40/50/140
ø30/b
40/50/140
ø30/b alvíz, felvíz
40/60/160
ø40/b alvíz, felvíz
40/60/160
ø30/b
40/50/140
ø30/b
40/50/140 útest 30-40 cm
ø30/b
40/50/140
ø30/b
40/40/120
ø30/b
40/40/120
ø30/b, ill. ø50/b felvíz
ø50/b
40/50/140
G
1
2
3
4
5

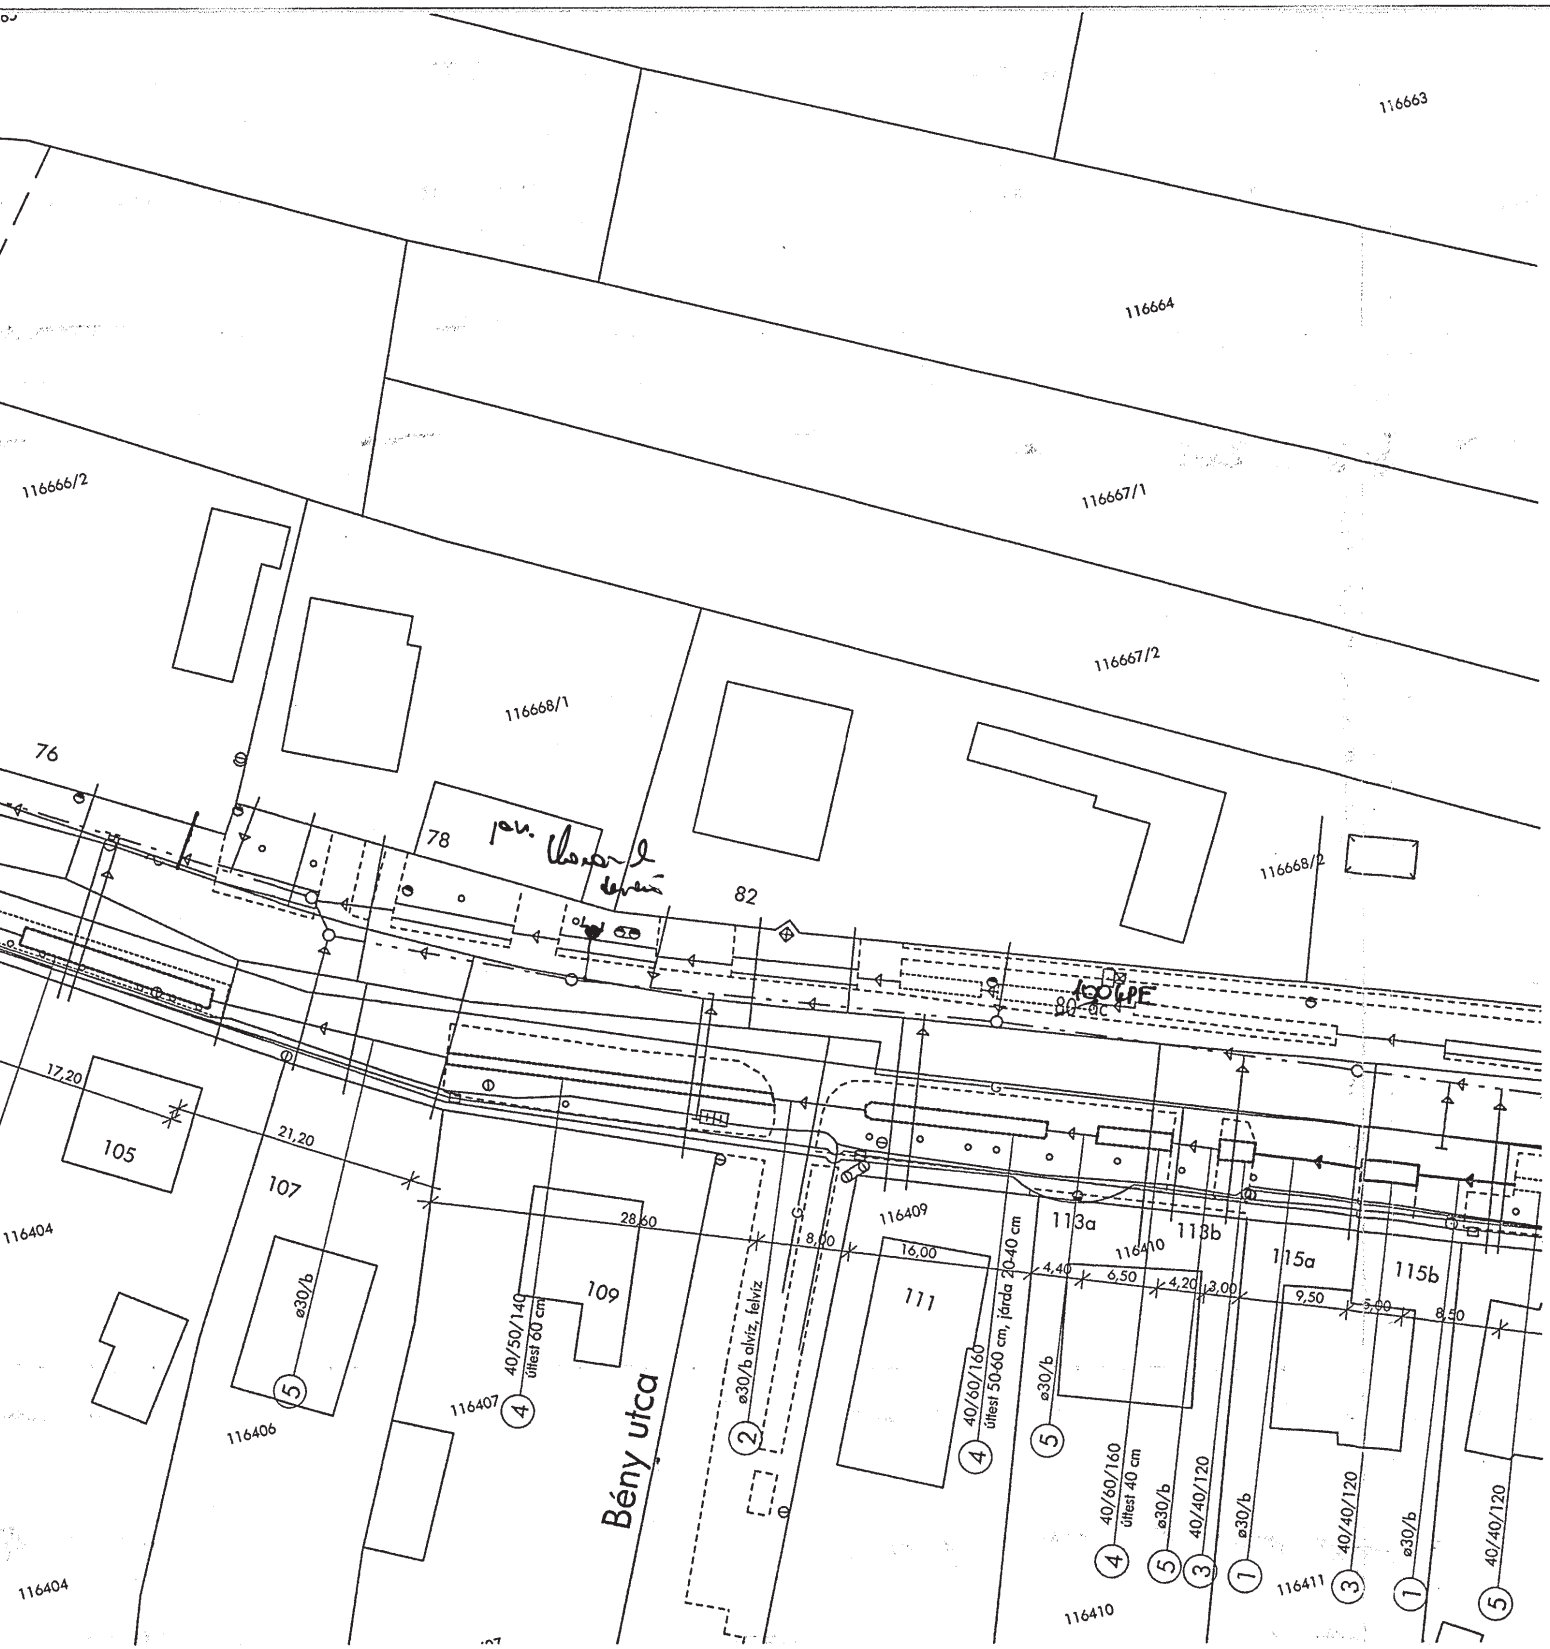
116663
116664
116666/2
116667/1
116667/2
116668/1
116668/2
76
78
82
17,20
21,20
105
107
109
111
113a
113b
115a
115b
116404
116406
116407
116409
116410
116411
28,60
8,80
16,00
4,40
6,50
4,20
3,00
9,50
5,00
8,50
ø30/b
ø30/b alvíz, felvíz
40/50/140 úttest 60 cm
40/60/160 úttest 50-60 cm, járda 20-40 cm
40/60/160 úttest 40 cm
40/40/120
Bény utca
①
②
③
④
⑤

JELMAGYARÁZAT

——V——	meglévő vízvezeték
——G——	meglévő gázvezeték
—·· —○— ·· —	meglévő szennyvízcsatorna, aknával
——E——	meglévő elektromos kábel
——t——	meglévő távközlési kábel
——ef——	meglévő forgalomirányító kábel

A tervezett munka hálózatunkat
érinti, szakfelügyelet kötelező!

Magyar Telekom
Magyar Telekom Nyrt.
Műszaki Szolgáltatások Igazgatóság
Közép-magyarországi szolgáltatási központ Közműegyeztetés
Cím: 1073 Budapest, Dob u. 78.
Postacím: 1541 Budapest
Tel.: (1) 462 1462,
Fax: (1) 462 1465

Kelt: 2015 FEBR 27

Figyelem! A kiviteli munka csak távközlési szakfelügyelet mellett végezhető.
Távközlési közműegyeztetésünk a csatolt ______ számú Közműegyeztetési jegyzőkönyvünkkel együtt 1 évig érvényes.

______ Közműegyeztető 924

csapadékvíz hálózaton történő beavatlozás módja:

① épülő áteresz

② megmaradó áteresz esetén csak támfal építés

③ épülő árok

④ magasítandó árok

⑤ nem történik beavatkozás

A tervezett munka a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett létesítményeket érinti.
A TERVEZETT MUNKÁHOZ, ILLETŐLEG ANNAK ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ
KÖZMŰNYILATKOZAT KIADÁSA, VALAMINT AZ ABBAN FOGLALTAK
BET[illegible]TUNK HIÁNYÁBAN VAGY HA
AZ ABBAN ELŐÍRTAKTÓL ELTÉRŐEN VÉGZETT ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG
SZABÁLYTALAN, AHHOZ TÁRSASÁGUNK NEM JÁRUL HOZZÁ, ILLETVE
AMENNYIBEN LÉTESÍTMÉNYEINEK VÉDELME ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES, ÚGY
A MUNKAVÉGZÉS LEÁLLÍTTATÁSÁT FOGANATOSÍTHATJA.
A víziközmű-hálózat közölt adatai tájékoztató jellegűek, azokat a
helyszínen szerelvények, aknák bemérésével és kézi ásással létesített kutatóárokkal
kell ellenőrizni. A házi bekötéseket és azok helyét a helyszínen fel kell kutatni.
A munkakezdést a Fővárosi Vízművek Zrt. részére a vízvonalon
(06 40 247 247) 1 [illegible] be kell jelenteni.
A víziközmű-hálózat környezetében [illegible] óvatos kézi földmunka végezhető.
A [illegible]
környezetében bekövetkező [illegible] és a kivitelező a felelős.
Kelt: 2015 APR 22 [illegible] Fővárosi Vízművek Zrt.

Cs-12	**Helyszínrajz 2.**	**M = 1:500**

BUDAPEST, XVI. ker. Vidámvásár u. árokrekonstrukció (Somkút u. - Simongát u.) kiviteli terve

építtető **Budapest, XVI. ker. ÖNKORMÁNYZATA** 1163 Bp. Havashalom u. 43.	tervező: **Kovács László okl. mérnök tervező** VZ-T/13-4499 2142 Nagytarcsa, Nyírfa u. 7/a
Dátum: 2012. IV.	