


7 sz. csomópont

Készül: 1 db

Kétoldali csatlakozás a meglévő 100 ac. vezetékhez
elzáró szerelvényekkel a Békéshalom utcában,
szakaszoló toológár beépítés,
kivezetett földfeletti tűzcsap, földalatti helyett

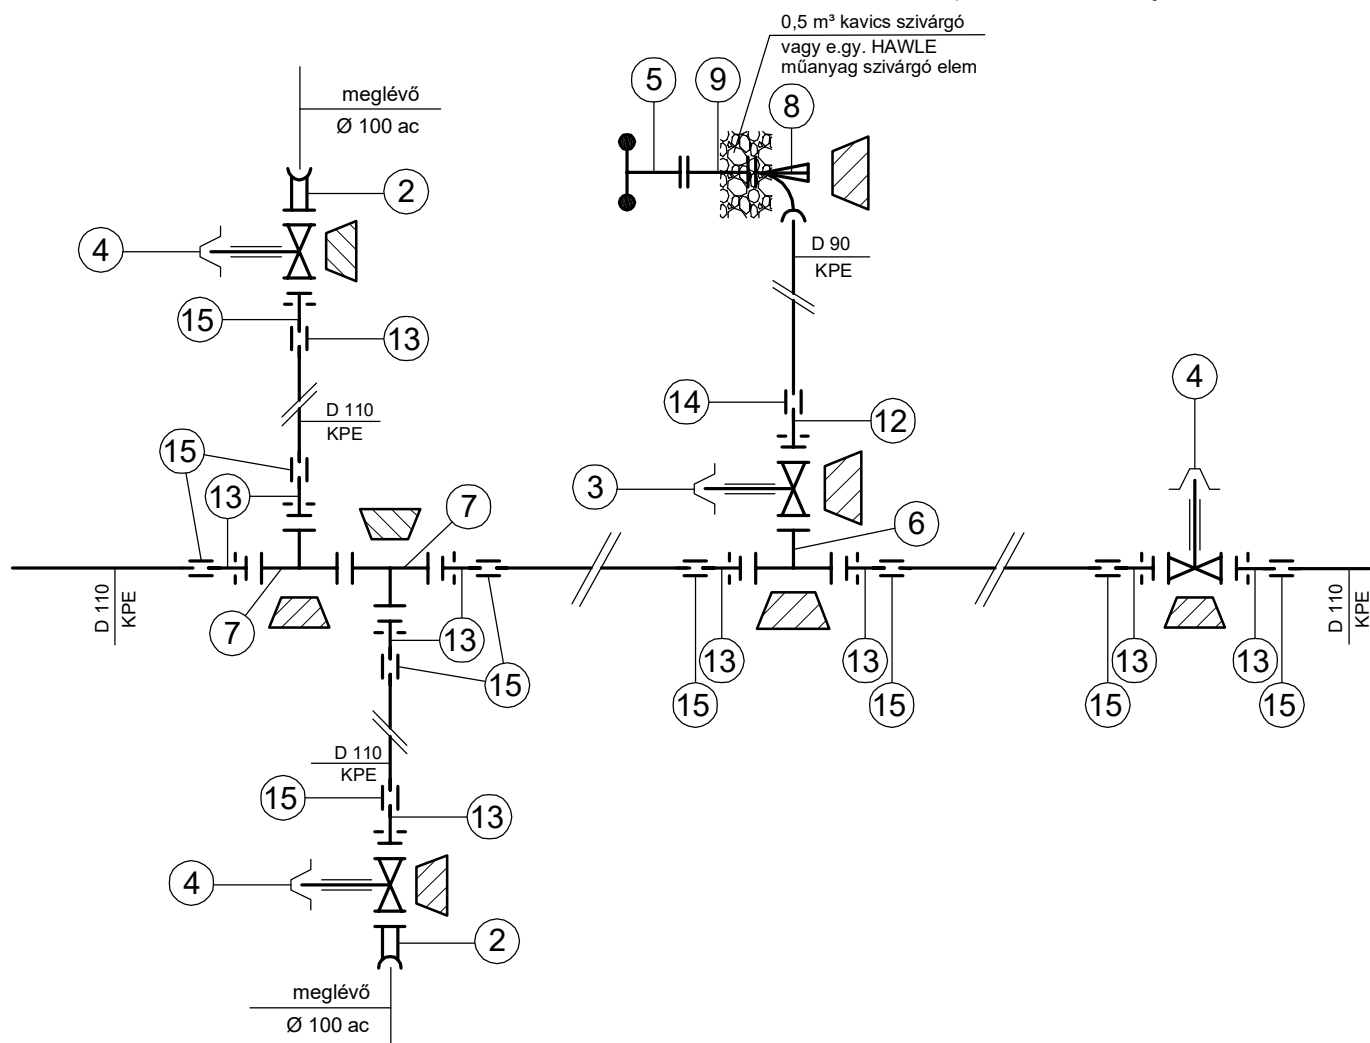

| Tétel | Megnevezés | Méret | Mennyiség |
|-------|--|------------|-----------|
| 1 | Tok-karimás összekötő idom ac. csőre | DN 100 | 2 db |
| | Karimás toológár | DN 80 | 1 db |
| 4 | Karimás toológár | DN 100 | 3 db |
| | Földfeletti tűzcsap „h8” | DN 80 | 1 db |
| | Karimás elágazó T idom | DN 100/80 | 1 db |
| | Karimás elágazó T idom | DN 100/100 | 2 db |
| | EN-PE karimás-tokos idom | DN 80 | 1 db |
| | Kétkarimás FF idom (szintbeállítás) | DN 80 | 1 db |
| | KPE hegtoldal, DN 80 PP lazakarima acélmaggal | D 90 | 1 db |
| 13 | KPE hegtoldal, DN 100 PP lazakarima acélmaggal | D 110 | 10 db |
| | KPE karmantyú Ø | D 90 | 1 db |
| 15 | KPE karmantyú Ø | D 110 | 10 db |
| | Karima egységcsomag | DN 80 | 4 db |
| | Karima egységcsomag | DN 100 | 13 db |
| | Beépítési készlet toológárhoz 1,30-1,80 m | | 4 db |
| | Csapszekerény toológárhoz | | 4 db |