


3 sz. csomópont

Készül: 3 db

Meglévő vízbekötés cseréje iker mérőhely esetén

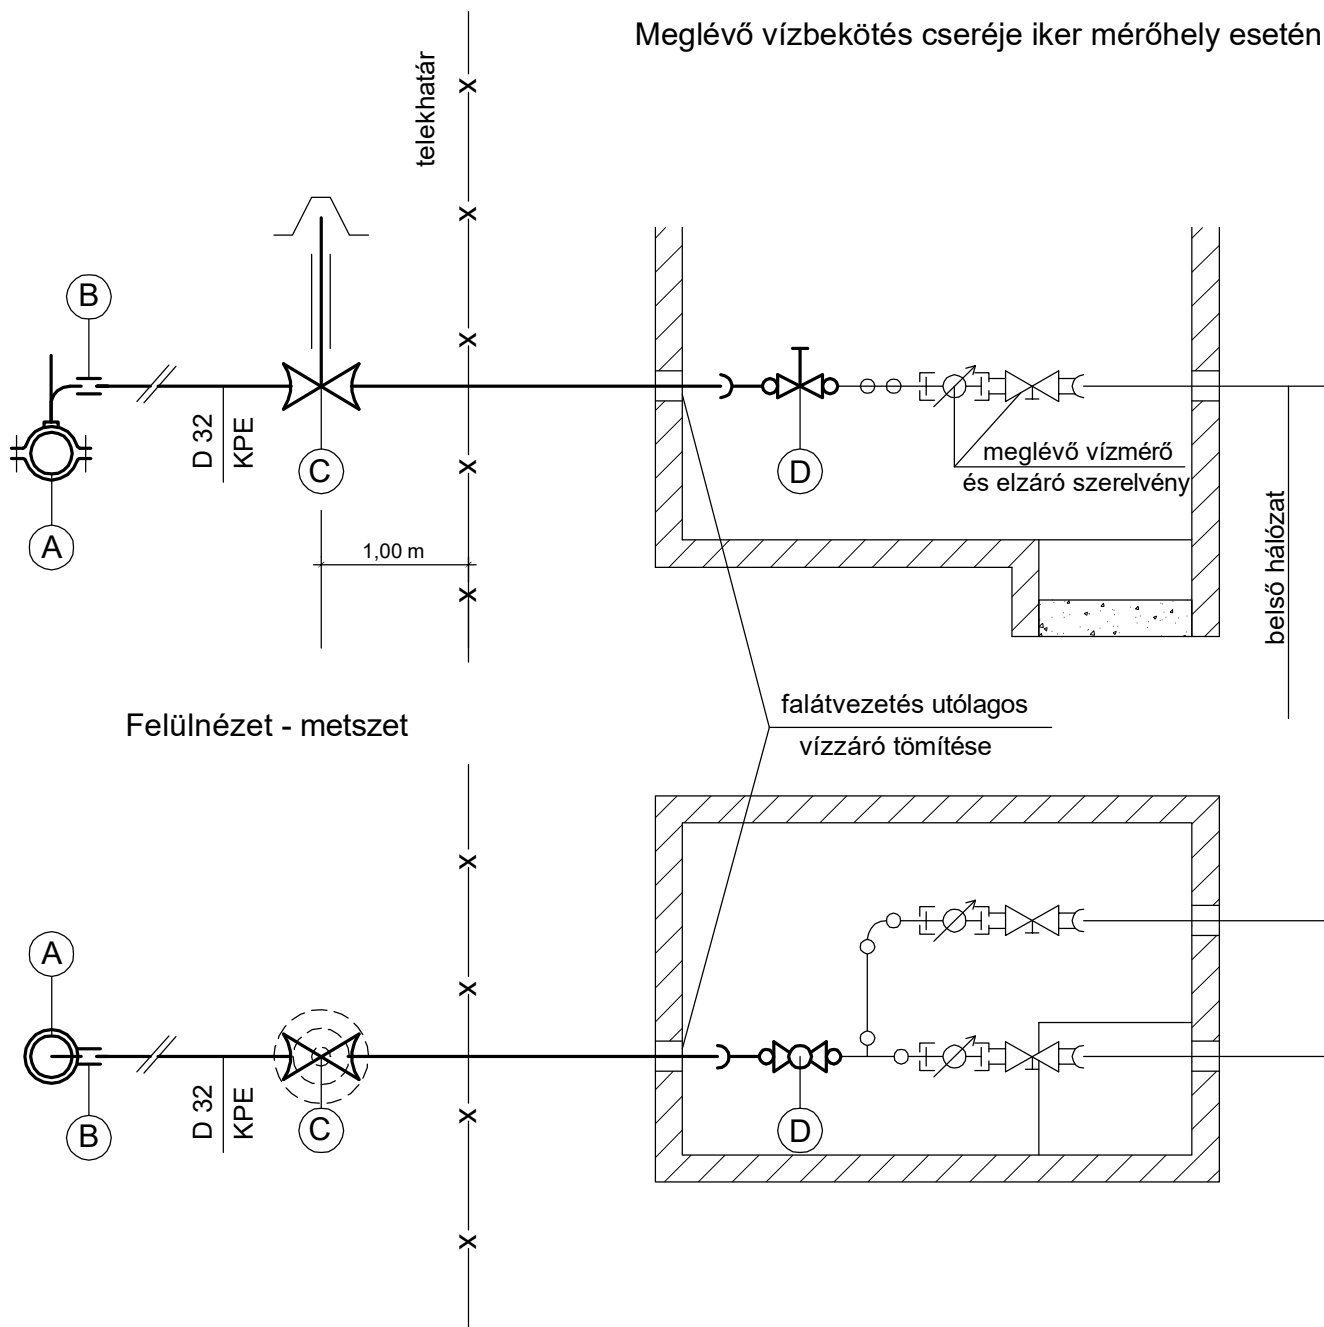

Tétel	Megnevezés	Méret	Mennyiség
A	DAA nyomás alatti megfűró idom	DN 100/32	1 db
B	Karmantyú (elektrofittinges)	D 32	1 db
C	Házi főelzáró mindkét oldalra ISO tokkal PE csőhöz	1"	1 db
D	Golyóscsap (b-b menetes)	1" - D 32	1 db
	Beépítési készlet házi főelzáróhoz		1 db
	Csapszekrény házi főelzáróhoz		1 db