


Meglévő vízbekötés cseréje

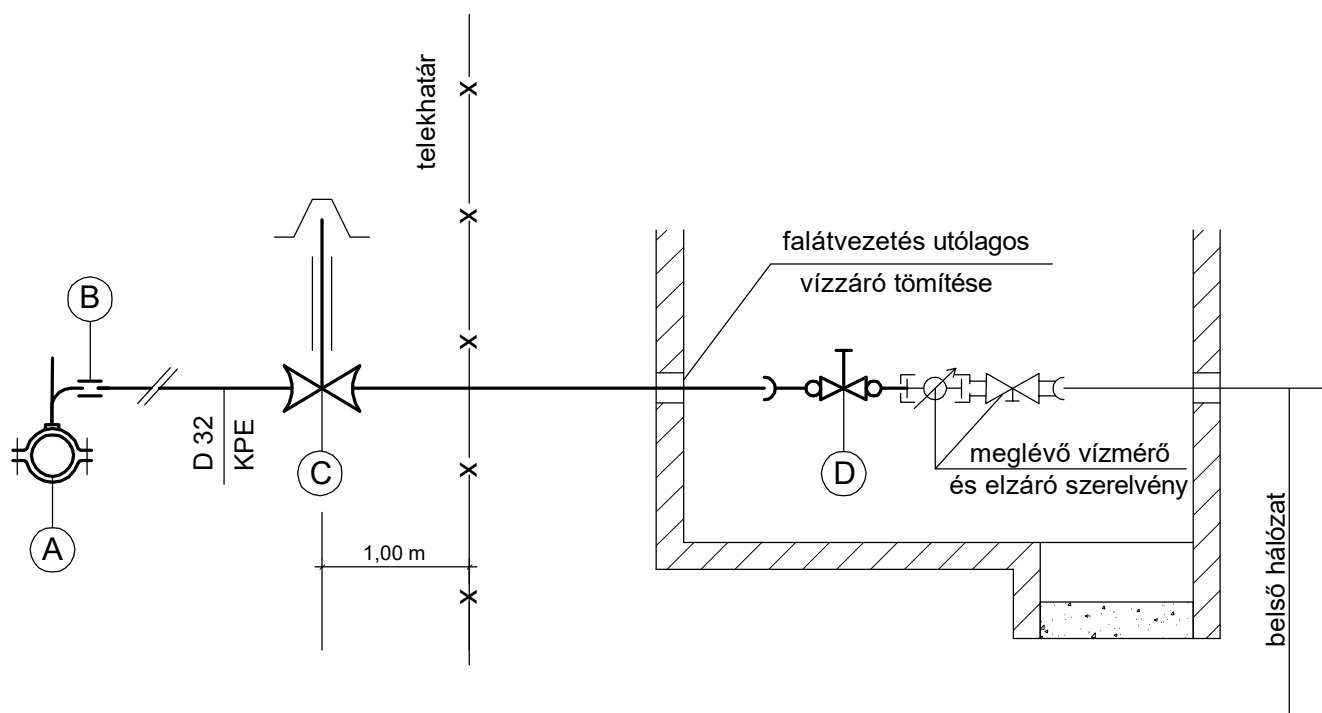

Megjegyzés:

Golyóscsap és vízmérő csatlakozásánál szükség esetén teleszkópos kötőcső építendő be.

Tétel	Megnevezés	Méret	Mennyiség
A	DAA nyomás alatti megfúró idom	DN 100/32	1 db
B	Karmantyú (elektrofittinges)	D 32	1 db
C	Házi főelzáró mindkét oldalon ISO tokkal PE csőhöz	1"	1 db
D	Golyóscsap (b-b menetes)	1" - D 32	1 db
	Beépítési készlet házi főelzáróhoz		1 db
	Csapszekrény házi főelzáróhoz		1 db